


STAVEBNÍ ÚPRAVY RADNICE VE ŠLUKNOVĚ

3. NP - PŮDORYS KANALIZACE 1:100

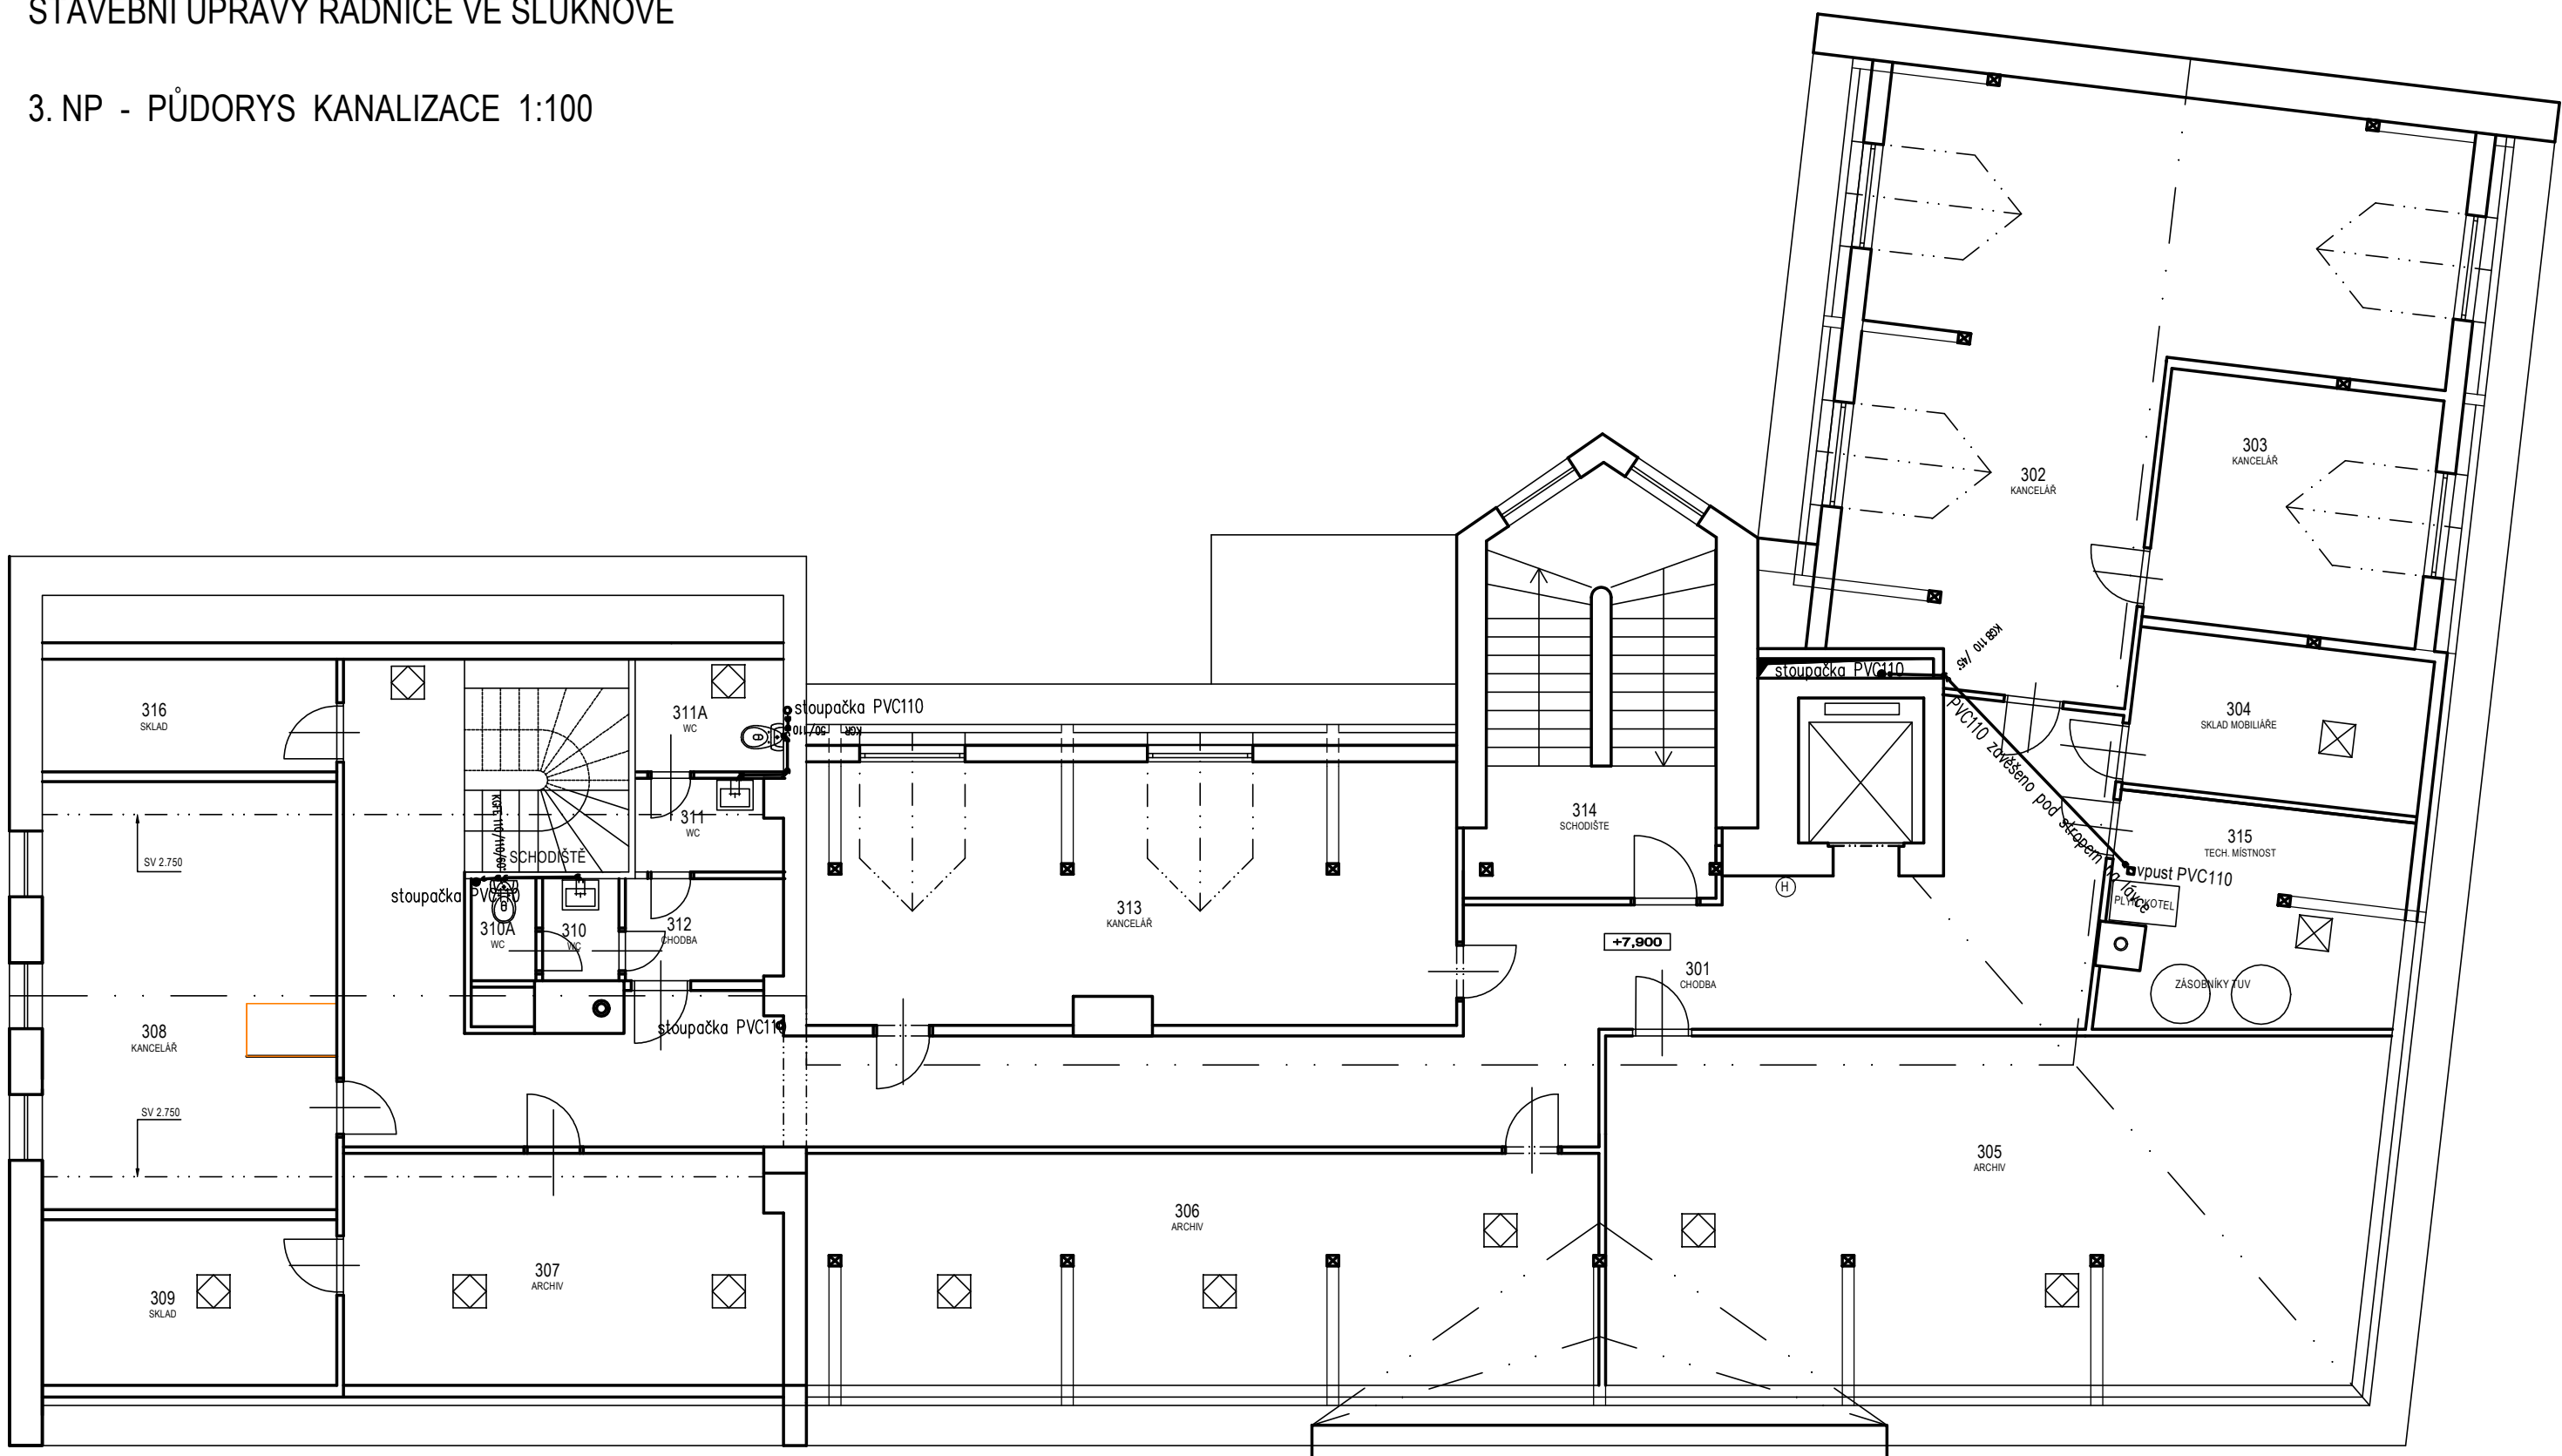

±0,000 = 349,94

ODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	<div><div></div><div>Ing. Šafařík</div></div> <div>ODVJE I. s.r.o. NA PŘÍKOPĚCH 1782 CHOMUTOV TEL.: 474 652 785, FAX: 474 652 774</div>	
Ing. Šafařík	Ing. Kessler	Ing. Kessler	Ing. Šafařík		
MŮ	ŠLUKNOV	FORMÁT		10 x A4	
INVESTOR	MĚSTO ŠLUKNOV	DATUM		10/2014	
AKCE	STAVEBNÍ ÚPRAVY RADNICE VE ŠLUKNOVĚ	STUPEŇ		DSP	
	OBJEKTY Č.P. 1 A 431	Č. ZAKÁZKY		1132	
	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA	MĚŘÍTKO		Č. VÝKRESU	
OBSAH	PŮDORYS 3.NP - PŮDORYS KANALIZACE	1:100		ZT 07	