




SCHEMA ZAPOJENÍ 1.n.p.

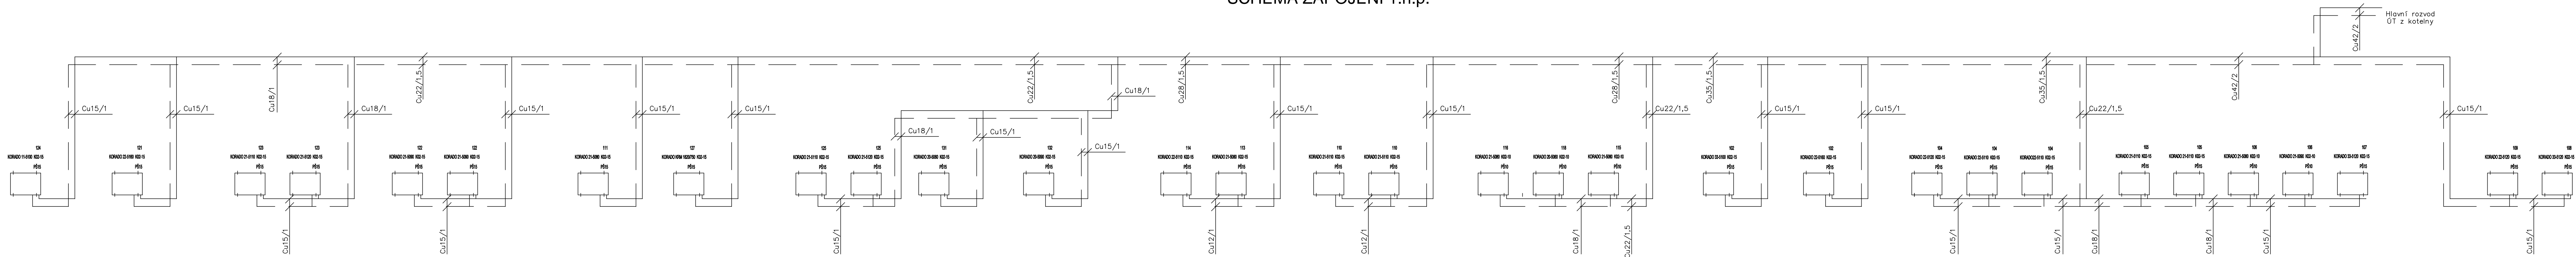

SCHEMA ZAPOJENÍ 2.n.p.



SCHEMA ZAPOJENÍ 3.n.p.



LEGENDA

Typ 20 500 / 1200 Otopné těleso ocelové RADIK
Typ KLC 1340,750 Otopné těleso trubkové
KPS Radiátorové srovnávání
K02 Regulátor ventilu přímý Danfoss

| | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------|---|------------|
| ODP. PROJEKTANT | PROJEKTANT | KRESLIL | KONTROLOVAL | <div><div></div><div>Multitechnik</div><div>DIVIZE I, s.r.o.</div><div>NA PŘÁKOPĚCH 1782</div><div>CHOMUTOV</div><div>TEL.: 474 652 785, FAX: 474 652 774</div></div> | |
| Ing. Šafařík | Petr Perner | Petr Perner | Ing. Šafařík | | |
| MŮ | ŠLUKNOV | | | FORMÁT | 6 x A4 |
| INVESTOR | MĚSTO ŠLUKNOV | | | DATUM | 12/2014 |
| AKCE | STAVEBNÍ ÚPRAVY RADNICE VE ŠLUKNOVĚ | | | STUPEŇ | DR |
| | OBJEKTY Č.P. 1 A 431 | | | Č. ZAKÁZKY | 1140 |
| OBSAH | SCHEMA - ÚT | | | MĚŘITKO | Č. VÝKRESU |
| | | | | - | U6 |