

VZDÁLENOSTI PŘI SOUBĚHU

	SILOVÝ KABEL DO 1kV	SDĚLOVACÍ KABEL	PLYNOVOD	VODOVOD	KANALIZACE
SILOVÝ KABEL DO 1 kV	0,05 m	0,30 m/chráněno 0,1m	0,40 m	0,40 m	0,50 m
SDĚLOVACÍ KABEL	0,30 m/chráněno 0,1m	—	0,40 m	0,40 m	0,50 m
PLYNOVOD	0,40 m	0,40 m	0,40 m	0,50 m	1,00 m
VODOVOD	0,40 m	0,40 m	0,50 m	0,60 m	0,60 m
KANALIZACE	0,50 m	0,50 m	1,00 m	0,60 m	—


VZDÁLENOSTI PŘI KŘÍŽENÍ

	SILOVÝ KABEL DO 1kV	SDĚLOVACÍ KABEL	PLYNOVOD	VODOVOD	KANALIZACE
SILOVÝ KABEL DO 1 kV	0,05 m	0,30 m/chráněno 0,1m	0,10 m	0,40 m/ch 0,2 m	0,30 m
SDĚLOVACÍ KABEL	0,30 m/chráněno 0,1m	—	0,10 m	0,20 m	0,20 m
PLYNOVOD	0,10 m	0,10 m	0,10 m	0,15 m	0,50 m
VODOVOD	0,40 m/chráněno 0,2m	0,20 m	0,15 m	—	0,10 m
KANALIZACE	0,30 m	0,20 m	0,50 m	0,10 m	—

HLOUBKY ULOŽENÍ

	SILOVÝ KABEL DO 1kV	SDĚLOVACÍ KABEL	PLYNOVOD	VODOVOD	KANALIZACE
V CHODNÍKU	0,35 m	0,40 m	0,80 m	1,00 - 1,60 m	min. 1,00m
VE VOLNÉM TERÉNU	0,70 m	0,60 m	0,80 m	1,00 - 1,60 m	min. 1,00m
VE VOZOVCE	1,00 m	0,90 m	1,00 m	1,50 m	min. 1,80m

ULOŽENÍ KABELŮ - ŘEZY:

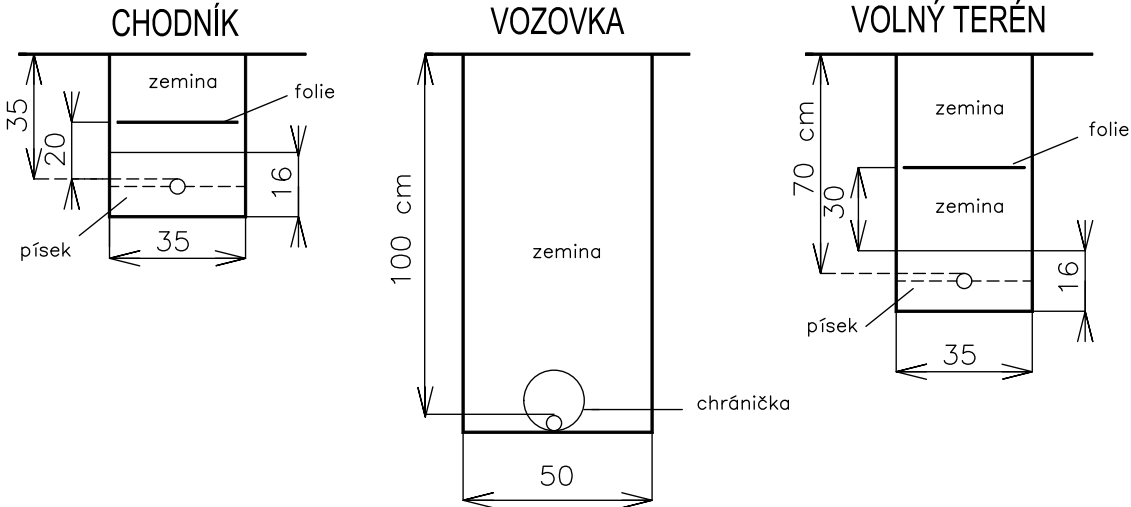

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ, OHLÁŠENÍ DLE ZÁKONA Č. 183/2006 Sb.
A OBSAHUJE NÁLEŽITOSTI PODLE VYHLÁŠKY 405/2017 Sb.
TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DOKUMENTACI PRO PROVEDENÍ STAVBY.

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	JOHANA POLÁKOVÁ ELEKTROPROJEKTY SKALKA 27, 470 02 BLÍŽEVEDLY Tel.: 733 774 830 IČO: 62784749	
JOHANA POLÁKOVÁ	JOHANA POLÁKOVÁ	JOHANA POLÁKOVÁ		
INVESTOR:			MĚSTO ŠLUKNOV	
ST.P.Č. 348/2, P.P.Č. 2069/3, 2069/6 A 2069/7 K.Ú. KRÁLOVSTVÍ			FORMÁT	A3
ŠLUKNOV - OBNOVA OBJEKTU BÝVALÉ MÁRNICE NA HŘBITOVĚ V KRÁLOVSTVÍ			DATUM	SRPEN 2022
			STUPEŇ	SP
			ČÍSLO ZAK.	87/2022
SITUACE			MĚŘÍTKO	ČÍS. VÝK.
			1:500	E1