
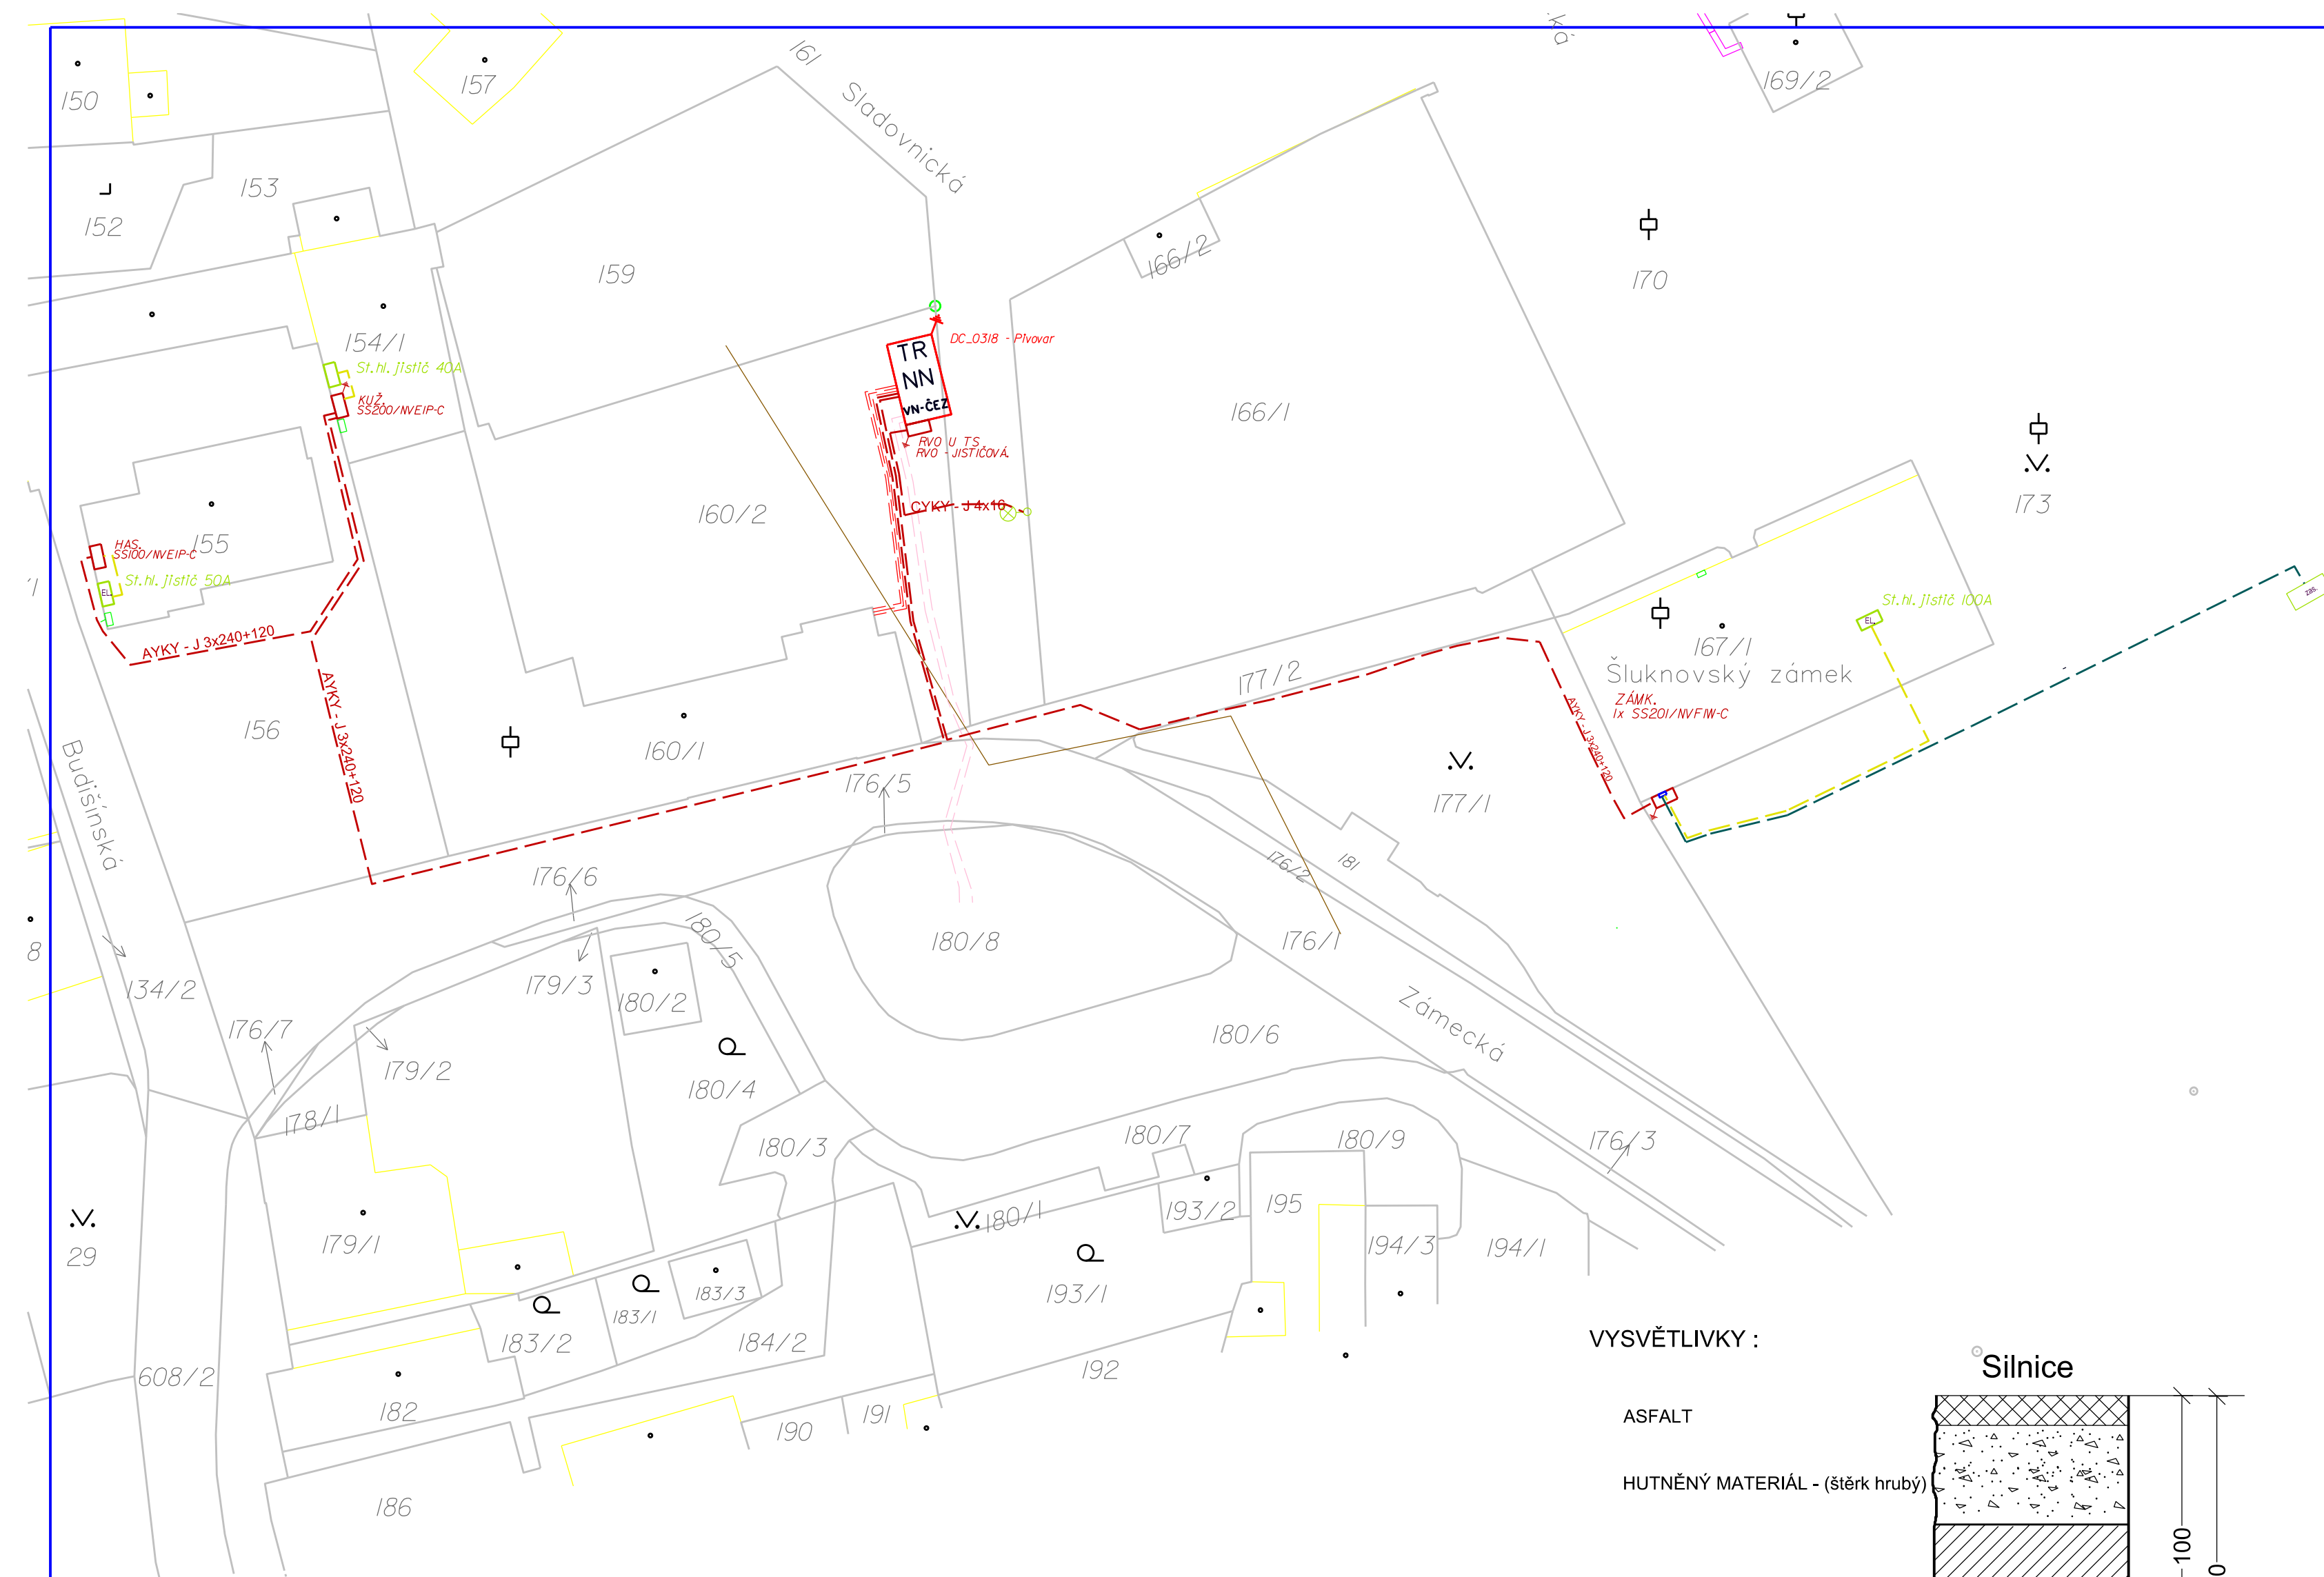


k.ú. Šluknov

Ochrana před úrazem el. proudu bude provedena na straně NN automatickým odpojením od zdroje použitím nadproudových jisticích prvků v síti TN - C

LEGENDA :

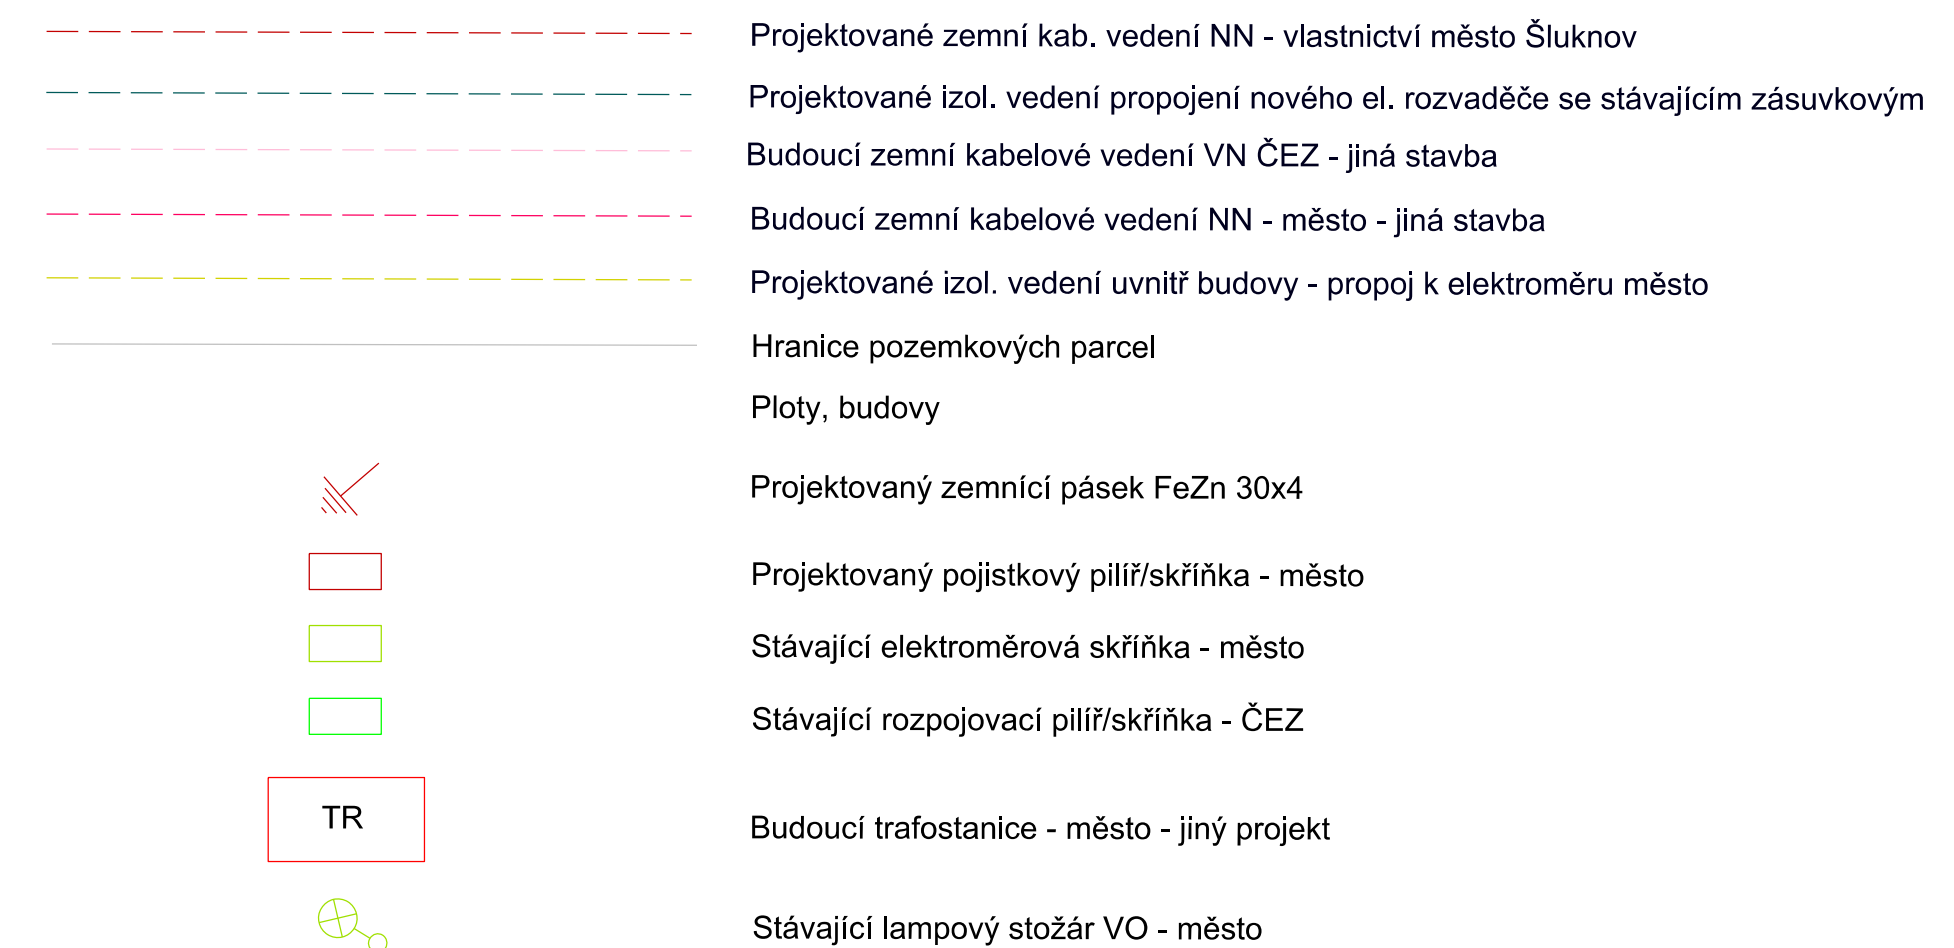

VYSVĚTLIVKY :

ASFALT

HUTNĚNÝ MATERIÁL - (štěrk hrubý)

## ZHUTNĚNÁ ZEMINA

ZEMINA

VÝSTRAŽNÁ FÓLIE

PLAST. KABEL. CHRÁNIČKA

KABEL NM

◉ Silnice

• VÝSTRAŽNÁ FÓLIE

PLAST. KABEL CHRÁNIČKA

KABEL NN

FeZn 30x4

VYSVĚTLIVKY :

CHODNÍK (asfalt - zamk. dl.)

HUTNĚNÝ MATERIÁL - (šterk jemný)

## ZHUTNĚNÁ ZEMINA

ZEMINA

ŽNÁ FÓLIE

KABEL, CHRÁNIČKA

NN

0x4

Platí i pro kabel. vedení uložené vedle sebe.

VYSVĚTLIVKY :




DRN

## ZHUTNĚNÁ ZEMINA

ZEMINA ZBAVENÁ OSTRÝCH PŘEDMĚTŮ  
(HUTNĚNÁ)

ZEMINA

## Volný terén

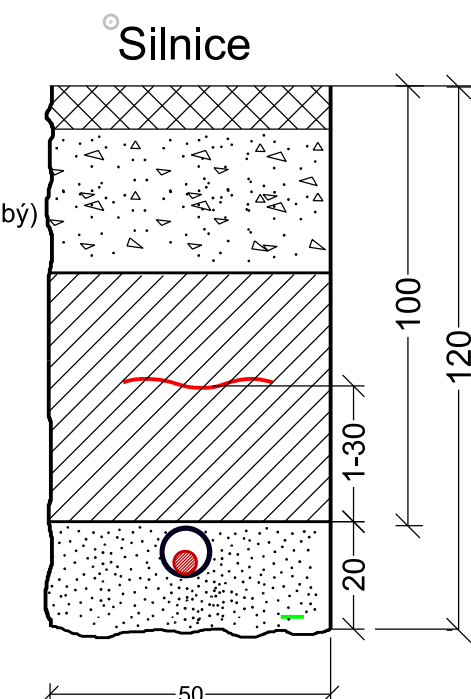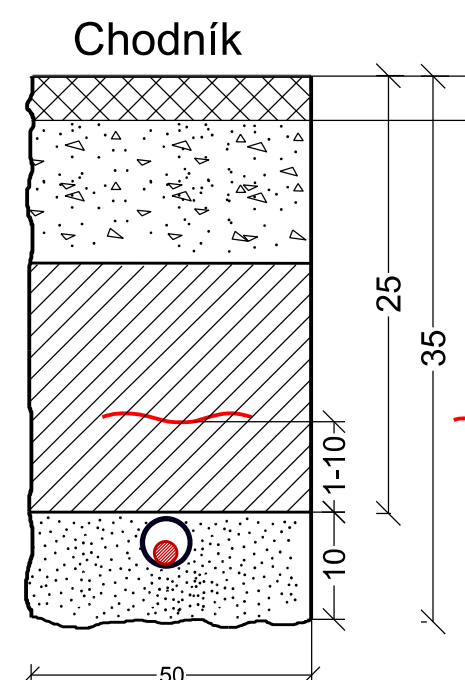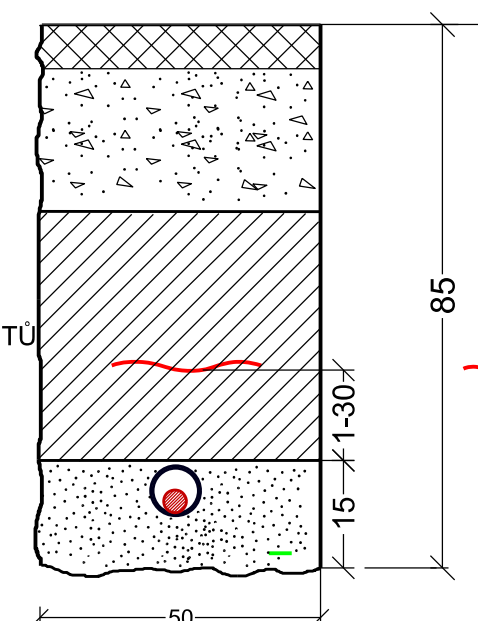

Zodpovědný projektant	Projektant	<b>VAMA s.r.o.</b> Vilsnická 94 405 02 Děčín	
Vratislav Vaněk	Dan Kazimír		
Investor: Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov		Stupeň PD	DPS
Nové přípojky NN pro objekty č.p. 642, 840 a 648 ve Šluknově.		Datum	6/2024
Katastrální situační výkres		Měřítko 1:500	Výkres č. <b>C.2</b>