


POZNÁMKA 1

- ROZVODY VODY BUDOU PROVEDENY V SOULADU S MONTÁŽNÍMI POKYNY VYBRANÉHO DODAVATELE POTRUBÍ.
- NA ROZVODECH VODY BUDOU PROVEDENY KOMPENZACE DÉLKOVÝCH ZMĚN V SOULAU S MONTÁŽNÍMI POKYNY VYBRANÉHO DODAVATELE POTRUBÍ.
- OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY BUDOU PŘIPOJENY NA ROZVOD VODY PŘES POJISTNÉ SOUPRAVY V SOULADU S MONTÁŽNÍMI POKYNY VYBRANÉHO DODAVATELE ZAŘÍZENÍ.

POZNÁMKA 2

- ROZVODY PITNÉ STUDENÉ A TEPLÉ VODY VEDENÉ V DRÁŽKÁCH VE ZDECH A NAD PODHLEDY BUDOU PROVEDENY Z POTRUBÍ PP+ PŘÍSLUŠNÝCH SVĚTLOSTÍ A IZOLOVÁNY NÁVLEČNOU MINERÁLNÍ IZOLACÍ
- ROZVOD STUDENÉ PITNÉ A POŽÁRNÍ VODY POD PODLAHOU 1.NP BUDE PROVEDEN Z TRUB IPE SDR 11
- ROZVODY POŽÁRNÍ VODY VEDENÝ V DRÁŽKÁCH VE ZDECH A NAD PODHLEDY BUDE PROVEDEN Z TRUB OCELOVÝCH POZINKOVANÝCH PŘÍSLUŠNÝCH SVĚTLOSTÍ A IZOLOVÁN PROTI ROSENÍ
- VŠECHNY PROSTUPY VODOVODNÍHO POTRUBÍ MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU IZOLOVÁNY PROTIPOŽÁRNÍMI MANŽETAMI

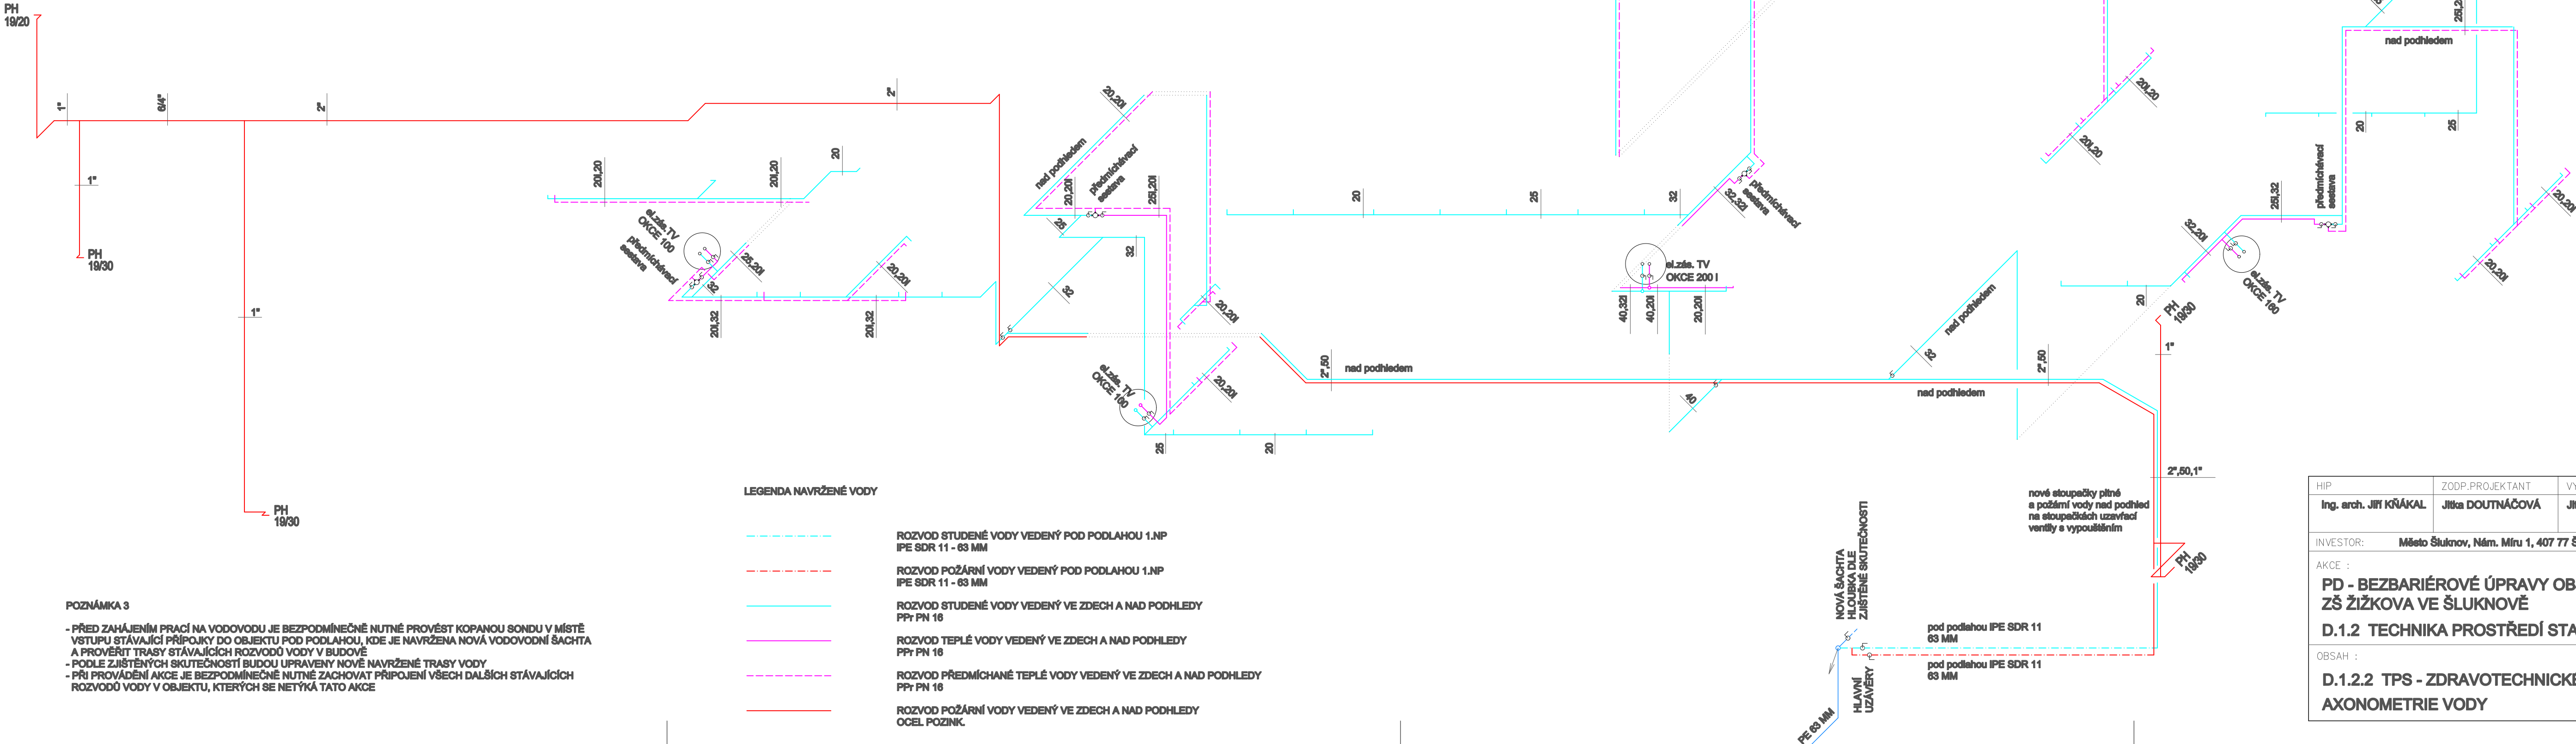

HIP	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Ing. arch. JIŘÍ KŮNÁKAL	Jiřka DOUTNÁČOVÁ	Jiřka DOUTNÁČOVÁ
INVESTOR: Město Šluknov, Nám. Míru 1, 407 77 Šluknov		
AKCE : PD - BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY OBJEKTU ZŠ ŽIŽKOVA VE ŠLUKNOVĚ D.1.2 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB		
OBSAH : D.1.2.2 TPS - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE AXONOMETRIE VODY		

MĚŘÍTKO	1:50
FORMÁT	4 A4
DATUM	III./2025
ÚČEL	
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
D.1.2.2. ZTI	
09	
Č.VÝKR.	PARÉ Č.