


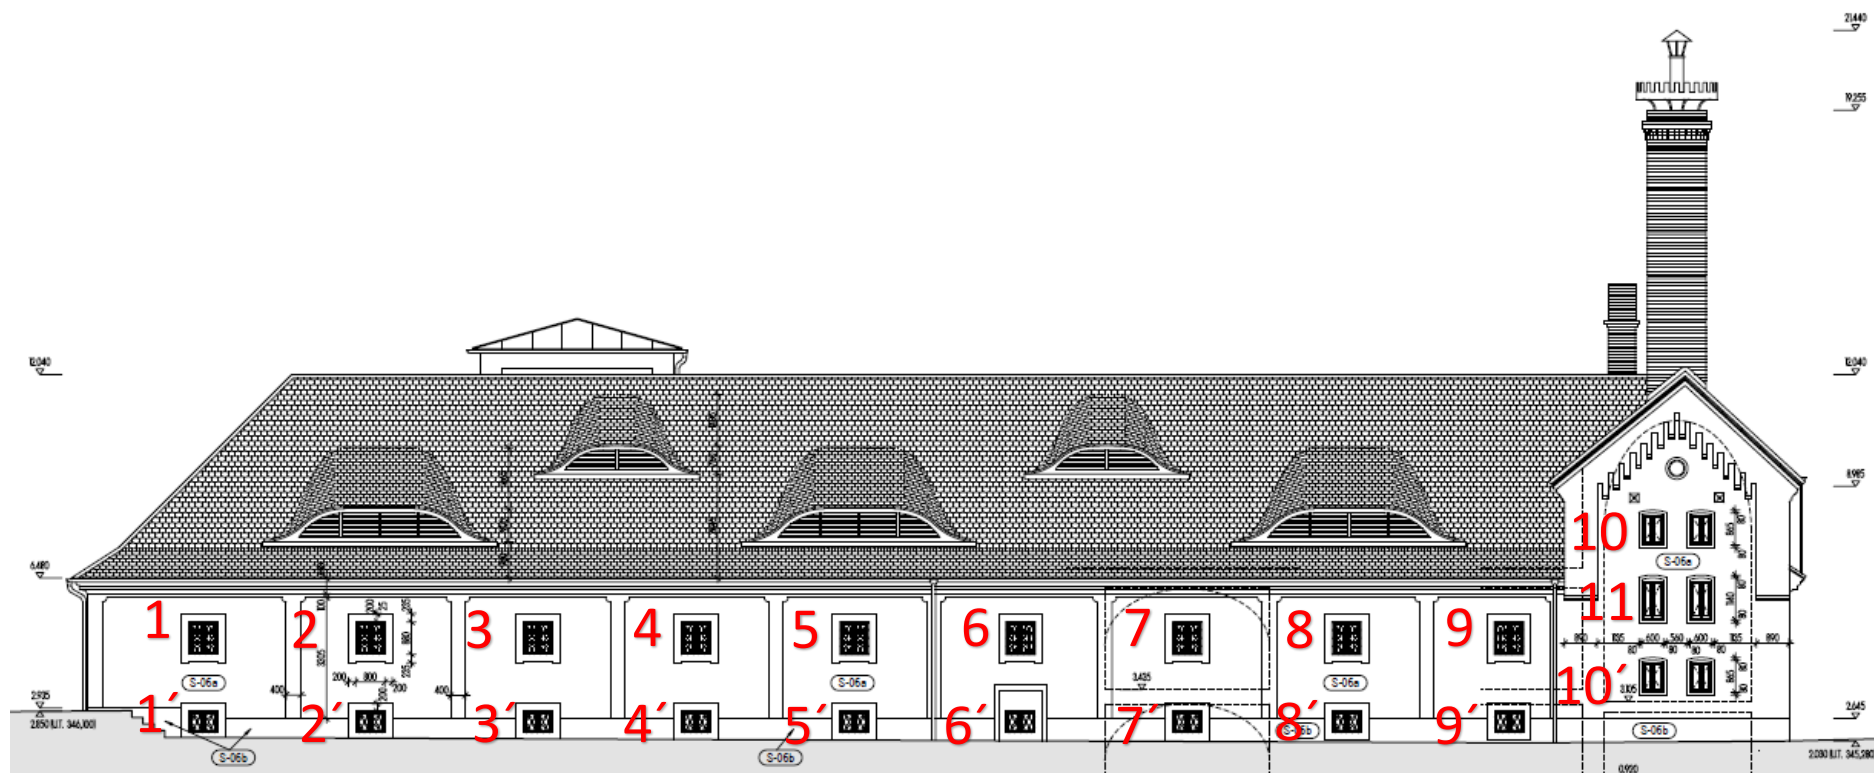

|               |            |                                                                                 |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| okna 1 – 9    | 900 × 800  | 9 ks otevíravé dovnitř, dvojsklo, masiv – dub (kopie oken osazených 2025)       |
| okna 1' - 9'  | 600 × 800  | 9 ks otevíravé dovnitř, dvojsklo, masiv – dub (kopie oken osazených 2025)       |
| okna 10 + 10' | 600 × 900  | 4 ks vnějších oken, otevíravé ven, dvoukřídlé, jednoduché zasklení, masiv – dub |
| okna 11       | 600 × 1200 | 2 ks vnějších oken, otevíravé ven, dvoukřídlé, jednoduché zasklení, masiv – dub |

Obecná charakteristika:

**OKNA:**

**Typ oken:** dřevěná, truhlářský výrobek

**Materiál rámu:** dub, masiv

**Profilace křídla:** bez kulatých frézovaných rohů – pouze rovné zkosení profilu rámu i klapačky. Zaoblená bude pouze okapnice (lze i šikmé zkosení).

**!!!Okna budou vyhotovena jako kopie oken osazených v roce 2025 na západní fasádě. Případnou specifikaci výroby doupřesní pan Petr Kulíšek z firmy SIOPS s.r.o., Vilémov!!!**

**okna**

|      |                              |      |            |
|------|------------------------------|------|------------|
| O02  | 800 × 600 viz tabulka výplní | 9 ks | (sladovna) |
| O06  | 800 × 900 viz tabulka výplní | 9 ks | (sladovna) |
| O05  | 600 × 900 viz tabulka výplní | 4 ks | (hvozdu)   |
| O05a | 600 × 1200                   | 2 ks | (hvozdu)   |

Konstrukce oken O02 a O06 shodná jako výroba a osazení 2025.

Okna hvozdu = O05 a O05a budou vycházet ze stávajících oken = vnitřní a vnější rámy. Vnější rám bude osazen jako okno dvoukřídlé, otevíravé ven, s jednoduchým zasklením, ve spodní části rámu bude zafrézována okapová lišta. Rámy budou mít zafrézované těsnění. Konstrukce okna bude shodná jako u O02 a O06, s členěním dle tabulky výplní (bez horizontálních příček).

**Kotvení rámu oken:** před osazením a kotvením oken bude špaleta stavebně očištěna a provedena hrubá omítka (celá špaleta). Na rám bude osazena komprimovaná páska a vnější líc bude opatřen exteriérovou hydroizolační, paropropustnou páskou. Kotvení na turbošrouby.

**Těsnění na křídlech oken:** ANO – těsnicí profil do drážky rámu, hnědá barva

**Zasklení:** izolační dvojsklo, U-hodnota 1,4, těsnicí pásek v barvě rámu okna (světle hnědá). Sklo nebude dělené dle příčlí, ale bude na rám křídla, vnitřní příčky budou nalepené. Sklo bude v rámu kotveno lištou, ne tmelem.

**Venkovní parapet:** Osazeny budou keramické ostře pálené cihly např. KLINKER, osazené na bok se spádem od okna. Spára šedá, max. šířka 10 mm., přesah přes líc zdiva – 50 mm.

**Venkovní ostění:** Stavebně začištěno – proškráblé spáry, omítka VPC zatočená a uhlazená

**MŘÍŽE: stávající:** Bude provedeno ošetření:

- pískování mříže
- nátěr blokátor rzi - např. Hostagrund
- 2x základní nátěr pro kovářské prvky – např. SIDERIT BAS černá Estrogen
- 1x vrchní kovářskou barvou - černá, matná – např. SIDERIT EMA Estrogen

**Přípravky na ošetření a nátěr mříží požaduje investor nacenit a použít od tohoto výrobce - s ohledem na již použité materiály ve městě Šluknov a jejich opravy a případné přetěry.**

**nové:** bude se jednat o kovářskou práci – replika původní mříže. Ošetření stejné jako u rozpisu stávající mříže.

|     |                          |      |
|-----|--------------------------|------|
| O02 | replika původních mříží  | 9 ks |
| O06 | repase stávajících mříží | 8 ks |

**Zdění:** bude prováděno CPP na MVC. Cihly budou použity stávající, složené v interiéru objektu. Doplentování a srovnání soklu pod spodními okny, očištění nesoudržných omítek, začištění otvoru, vyzdění cihel klinker (ostře pálená cihla s přesahem 5 cm přes líc zdiva) na výšku pro parapet, omítka vnějšího ostění (od rámu okna do líce zdiva), dozdění cihelného zdiva tl. 300 mm – vyzdívka původních dveří ve středu fasády pro okenní otvor, vč. překladu (zdivo zapuštěno 2 cm za lícem kamenného portálu pro budoucí omítku).

Přezdívky a dozdívky jsou započítány jako komplet v m<sup>3</sup>, ale je potřeba brát na zřetel, že se jedná o časově náročné a postupné dozdívky a předělávky a uchazeč si tak zednické práce rozpočítá dle své režie, stejně tak i lešení.

### **Popis prací v jednotlivých pozicích oken dle schématu na začátku (bez výroby a osazení oken):**

#### **1**

Vybourání zazdívky okna a parapetní části (0,08 m<sup>3</sup>) pro nový parapet, omítka venkovního ostění (0,66 m<sup>2</sup>), repase stávající mříže, vyzdění parapetu (0,031 m<sup>3</sup>).

#### **1'**

Odstranění zvětralé a nesoudržné malty a zdiva (0,05 m<sup>3</sup>), vyzdění ostění a doplnění překladu (nutné dodržet stejný tvar okenního otvoru) (0,14 m<sup>3</sup>) omítka venkovního ostění (0,6 m<sup>2</sup>), osazení nové mříže, vyzdění parapetu (0,031 m<sup>3</sup>).

#### **2**

Vybourání zazdívky okna a parapetní části (0,08 m<sup>3</sup>) pro nový parapet, omítka venkovního ostění (0,66 m<sup>2</sup>), repase stávající mříže, vyzdění parapetu (0,031 m<sup>3</sup>).

#### **2'**

Odstranění zvětralé a nesoudržné malty a zdiva (0,05 m<sup>3</sup>), vyzdění ostění a doplnění překladu (nutné dodržet stejný tvar okenního otvoru) - (0,14 m<sup>3</sup>) omítka venkovního ostění (0,6 m<sup>2</sup>), osazení nové mříže, vyzdění parapetu (0,031 m<sup>3</sup>).

#### **3**

Vybourání nadpraží dveří (0,15 m<sup>3</sup>), dozdívka zdi na okenní otvor (0,65 m<sup>3</sup>), omítka venkovního ostění (0,66 m<sup>2</sup>), osazení nové mříže, vyzdění parapetu (0,031 m<sup>3</sup>).

#### **3'**

Odstranění zvětralé a nesoudržné malty a zdiva (0,05 m<sup>3</sup>), vyzdění ostění a doplnění překladu (nutné dodržet stejný tvar okenního otvoru) (0,14 m<sup>3</sup>) omítka venkovního ostění (0,6 m<sup>2</sup>), osazení nové mříže, vyzdění parapetu (0,031 m<sup>3</sup>).

#### **4**

Vybourání parapetní části (0,03 m<sup>3</sup>) pro nový parapet, omítka venkovního ostění (0,66 m<sup>2</sup>), repase stávající mříže, vyzdění parapetu (0,031 m<sup>3</sup>).

#### **4'**

Odstranění zvětralé a nesoudržné malty a zdiva (0,05 m<sup>3</sup>), vyzdění ostění (0,04 m<sup>3</sup>) omítka venkovního ostění (0,6 m<sup>2</sup>), osazení nové mříže, vyzdění parapetu (0,031 m<sup>3</sup>).

**5**

Vybourání parapetní části (0,03 m<sup>3</sup>) pro nový parapet, omítka venkovního ostění (0,66 m<sup>2</sup>), repase stávající mříže, vyzdění parapetu (0,031 m<sup>3</sup>).

**5'**

Odstranění zvětralé a nesoudržné malty a zdiva (0,05 m<sup>3</sup>), vyzdění ostění (0,06 m<sup>3</sup>) omítka venkovního ostění (0,6 m<sup>2</sup>), osazení nové mříže, vyzdění parapetu (0,031 m<sup>3</sup>).

**6**

Vybourání parapetní části (0,03 m<sup>3</sup>) pro nový parapet, vyzdění pod parapetem (0,06 m<sup>3</sup>) omítka venkovního ostění (0,66 m<sup>2</sup>), repase stávající mříže, vyzdění parapetu (0,031 m<sup>3</sup>).

**6'**

dozdívka zdi (stávající dveře) na okenní otvor, vč. cihelného obloukového překladu – cihly budou upraveny do kónusu a nebude tvořen rozšiřující spárou (0,91 m<sup>3</sup>), omítka venkovního ostění (0,6 m<sup>2</sup>), osazení nové mříže. Vyzdívka bude zapuštěna ve stávajícím kamenném ostění na hl. 30 mm.

**7**

Vybourání parapetní části (0,03 m<sup>3</sup>) pro nový parapet, omítka venkovního ostění (0,66 m<sup>2</sup>), repase stávající mříže, vyzdění parapetu (0,031 m<sup>3</sup>).

**7'**

Vybourání zazdívky okna a parapetu (0,08 m<sup>3</sup>) odstranění zvětralé a nesoudržné malty a zdiva (0,05 m<sup>3</sup>), omítka venkovního ostění (0,6 m<sup>2</sup>), osazení nové mříže, vyzdění parapetu (0,031 m<sup>3</sup>).

**8**

Vybourání parapetní části pro nový parapet a zazdívky shozu (0,066 m<sup>3</sup>), zazdění otvoru shozu v tl. 45 cm (0,15 m<sup>3</sup>) omítka venkovního ostění (0,66 m<sup>2</sup>), repase stávající mříže, vyzdění parapetu (0,031 m<sup>3</sup>).

**8'**

Vybourání zazdívky okna a parapetu (0,4 m<sup>3</sup>) Odstranění zvětralé a nesoudržné malty a zdiva (0,05 m<sup>3</sup>), omítka venkovního ostění (0,6 m<sup>2</sup>), osazení nové mříže, vyzdění parapetu (0,031 m<sup>3</sup>).

**9**

Vybourání parapetní části (0,03 m<sup>3</sup>) pro nový parapet, omítka venkovního ostění (0,66 m<sup>2</sup>), repase stávající mříže, vyzdění parapetu (0,031 m<sup>3</sup>).

**9'**

Vybourání zazdívky okna a parapetu (0,3 m<sup>3</sup>) Odstranění zvětralé a nesoudržné malty, omítka venkovního ostění (0,6 m<sup>2</sup>), osazení nové mříže, vyzdění parapetu (0,031 m<sup>3</sup>).

**10 + 11**

stavebně bez úprav – pouze vybourání stávajících oken a osazení nových do stejných pozic. Bude kopírována budoucí fasáda.


**10'**

Před vybouráním zazdívek oken budou opraveny ostění oken a cihelné překlady (bourání 0,2 m<sup>3</sup>) – postupné vybourání a dozdívání (0,3 m<sup>3</sup>) do původní hmoty bez rozpadlých cihel. Dozdění jako u otvoru 10.

**TABULKA VÝPLNÍ:**


**typ O02 a O06 – objekt sladovny**

O02 / -




Rozměr otvoru: 800 x 600  
 Požární odolnost:  
 U-hodnota: 1,2  
 Neprůzvučnost:  
 Bezpeč. třída:  
 Směr otevírání: -  
 Zámek: není  
 Model:  
 Výrobce:

**PROSKLENÁ PLOCHA 0,225 M2**

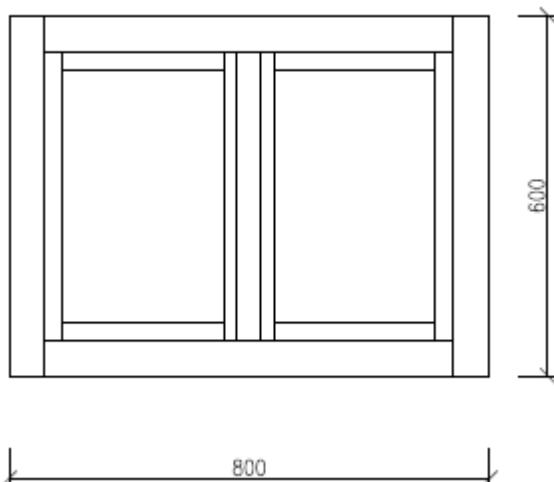


O06 / -




Rozměr otvoru: 800 x 900  
 Požární odolnost:  
 U-hodnota: 1,2  
 Neprůzvučnost:  
 Bezpeč. třída:  
 Směr otevírání: -  
 Zámek: není  
 Model:  
 Výrobce:

**PROSKLENÁ PLOCHA 0,402 M2**

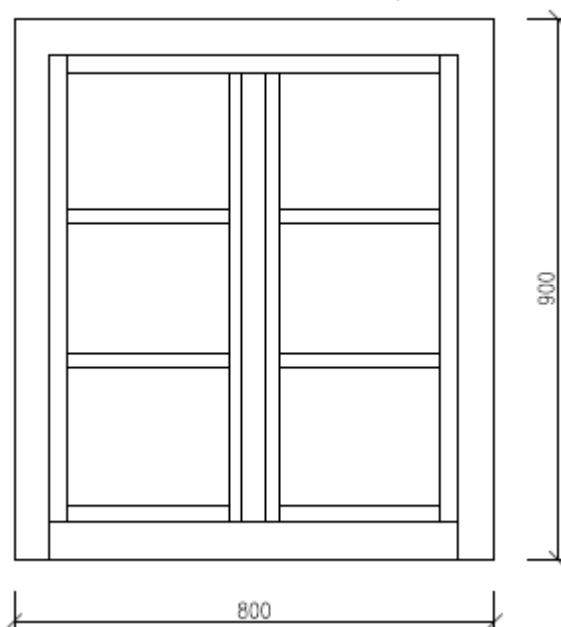

**typ O05 a O05a objekt hvozdu (O05a je shodný jako O05, ale rozměr je 600x1200)**

O05 / -

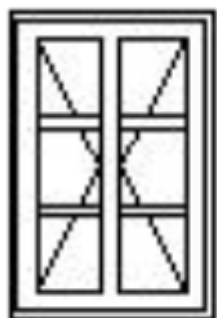

Rozměr otvoru: 600 x 900  
 Požární odolnost:  
 U-hodnota: 1,2  
 Neprůzvučnost:  
 Bezpeč. třída:  
 Směr otevírání: -  
 Zámek: není  
 Model:  
 Výrobce: