


VZDÁLENOSTI PŘI SOUBĚHU					
	SILOVÝ KABEL DO 1kV	SDĚLOVACÍ KABEL	PLYNOVOD	VODOVOD	KANALIZACE
SILOVÝ KABEL DO 1 kV	0,05 m	0,30 m/chráněno 0,1m	0,40 m	0,40 m	0,50 m
SDĚLOVACÍ KABEL	0,30 m/chráněno 0,1m	—	0,40 m	0,40 m	0,50 m
PLYNOVOD	0,40 m	0,40 m	0,40 m	0,50 m	1,00 m
VODOVOD	0,40 m	0,40 m	0,50 m	0,60 m	0,60 m
KANALIZACE	0,50 m	0,50 m	1,00 m	0,60 m	—

VZDÁLENOSTI PŘI KŘÍŽENÍ					
	SILOVÝ KABEL DO 1kV	SDĚLOVACÍ KABEL	PLYNOVOD	VODOVOD	KANALIZACE
SILOVÝ KABEL DO 1 kV	0,05 m	0,30 m/chráněno 0,1m	0,10 m	0,40 m/ch 0,2 m	0,30 m
SDĚLOVACÍ KABEL	0,30 m/chráněno 0,1m	—	0,10 m	0,20 m	0,20 m
PLYNOVOD	0,10 m	0,10 m	0,10 m	0,15 m	0,50 m
VODOVOD	0,40 m/chráněno 0,2m	0,20 m	0,15 m	—	0,10 m
KANALIZACE	0,30 m	0,20 m	0,50 m	0,10 m	—

HLOUBKY ULOŽENÍ					
	SILOVÝ KABEL DO 1kV	SDĚLOVACÍ KABEL	PLYNOVOD	VODOVOD	KANALIZACE
V CHODNÍKU	0,35 m	0,40 m	0,80 m	1,00 - 1,60 m	min. 1,00m
VE VOLNÉM TERÉNU	0,70 m	0,60 m	0,80 m	1,00 - 1,60 m	min. 1,00m
VE VOZOVCE	1,00 m	0,90 m	1,00 m	1,50 m	min. 1,80m

ULOŽENÍ KABELŮ - ŘEZY:

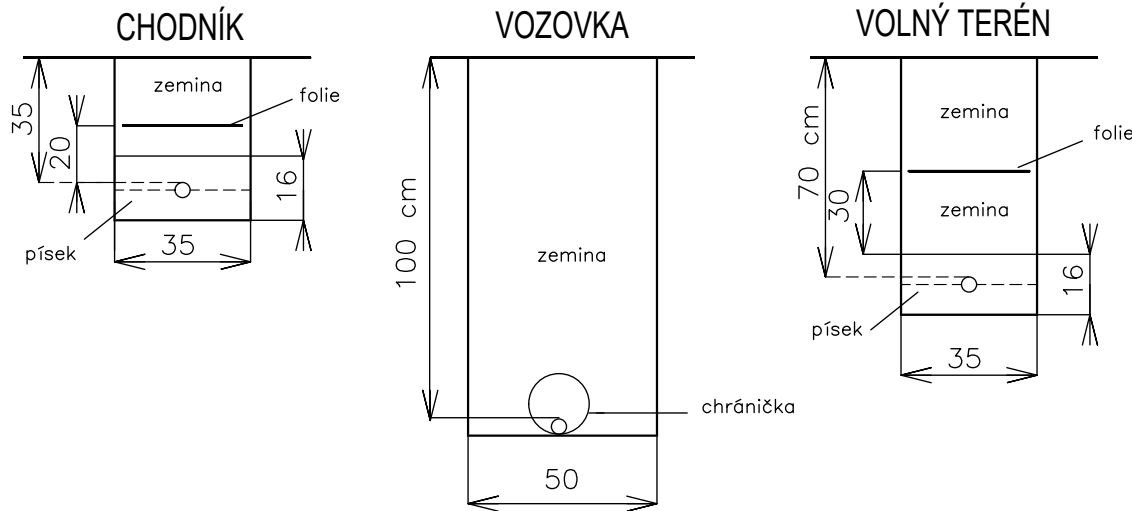

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ, OHLÁŠENÍ DLE ZÁKONA Č. 183/2006 Sb. A OBSAHUJE NÁLEŽITOSTI PODLE VYHLÁŠKY 405/2017 Sb.

ZODP. PROJEKTANT JOHANA POLÁKOVÁ	VYPRACOVAL JOHANA POLÁKOVÁ	KRESLIL JOHANA POLÁKOVÁ	<b>JOHANA POLÁKOVÁ</b> ELEKTROPROJEKTY SKALKA 27, 470 02 BLUŽEVEDLY Tel.: 733 774 830 IČO: 62784749	
INVESTOR: MĚSTO ŠLUKNOV			FORMÁT	A3
P.Č. 1541, 1542, 1547/3, 1547/4, 1547/5 A 1547/8 V K.Ú. ŠLUKNOV			DATUM	BŘEZEN 2020
ŠLUKNOV - DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HRŠTĚ			STUPEŇ	SP
SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, ROZVODY NN			ČÍSLO ZAK.	48/2020
SITUACE			MĚŘITKO	ČÍS. VÝK. 1:250 E1