# LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK A SYMBOLŮ

## ELEKTROTECHNICKÁ SILNOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

- SP — EL. PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ OBJEKTU SP (stáv. na fasádě objektu, majetek ČEZ)
- RE/RH — SPOLEČNÁ ELEKTROMĚROVÁ A HLAVNÍ ROZVODNICE OBJEKTU (nová)
- R1.1 — PODRUŽNÁ ROZVODNICE R1.1 (část 1. nadzemního podlaží)
- R1.2 — PODRUŽNÁ ROZVODNICE R1.2 (1.podzemní podlaží a část 1. nadzemního podlaží - restaurace)
- R2.1 — PODRUŽNÁ ROZVODNICE R2.1 (část 2. nadzemního podlaží - sál)
- R2.2 — PODRUŽNÁ ROZVODNICE R2.2 (část 2. nadzemního podlaží - zázemí baru)
- R3.1 — PODRUŽNÁ ROZVODNICE R3.1 (3. nadzemní podlaží)
- R4.1 — PODRUŽNÁ ROZVODNICE R4.1 (4. a 5. nadzemní podlaží)
- RP — PODRUŽNÁ ROZVODNICE RP (sezónní bar)
- HLAVNÍ DOMOVNÍ VEDENÍ - KABEL 1-CYKY-J 3x95+50mm2 (nový z SP do RE)
- PŘÍVODY PODRUŽNÝCH ROZVODNIC (nové dle jmenovitých proudů, viz přehledové schéma)
- ELEKTROINSTALAČNÍ KABELY NN - viz schémata rozvaděčů (rozvodnice)
- KABEL CYKY 3-Ox 1,5mm2 - rozvod 24V= napájení el. ventilů ZTI
- MNOHAŽÍLOVÝ OVLÁDACÍ KABEL OD VZT JEDNOTKY (součást dodávky VZT)
- KABEL CYKY 3-Ox 1,5mm2 (připojení nouzového ovladače STOP v kotelně)
- KABEL SYKFY 2x2x0,5mm (připojení venkovního čidla ekvitermní regulace ke kotli)
- **op1** — OVLÁDACÍ PANEL OSVĚTLENÍ (ovládání osvětlení společných prostor 1. nadz. podlaží)
- **op2** — OVLÁDACÍ PANEL OSVĚTLENÍ (ovládání osvětlení společenského sálu 2.n.p. + trojram. schodiště)
- **op3** — OVLÁDACÍ PANEL NOČNÍHO OSVĚTLENÍ VĚŽNÍCH HODIN A SOCHY (aut. řízení soumrakové + časové)
- ovl. VZ2/a — OVLÁDACÍ PANEL VZT JEDNOTKY S REKUPERACÍ (restaurace 1.n.p., součást dodávky VZT)
- ovl. VZ1/a — OVLÁDACÍ PANEL VZT JEDNOTKY S REKUPERACÍ (společenský sál 2.n.p., součást dodávky VZT)
- DOMOVNÍ SPÍNAČ ZÁKLADNÍHO PROVEDENÍ (řaz. 1, 6, 5, referenční typová řada *)
- DOMOVNÍ SPÍNAČ ZÁKLADNÍHO PROVEDENÍ (řaz. 1+6, 6+6, 7, referenční typová řada *)
- DOMOVNÍ SPÍNAČ V KRYTÍ IP44 (zapuštěný, referenční typová řada do vlhka **)
- SPÍNAČ - INFRAPASIVNÍ SENZOR POHYBU 180° (vnitřní nástěnné provedení ***)
- SPÍNAČ - INFRAPASIVNÍ SENZOR POHYBU 360° (vnitřní provedení k stropní montáži ***)
- SPÍNAČ - INFRAPASIVNÍ SENZOR POHYBU (180° venkovní nástěnné provedení, IP44 ***)
- VENKOVNÍ NÁSTĚNNÉ ČIDLO EKVITERMNÍ REGULACE PLYNOVÉHO KOTLE (dod. ÚT)
- EXTERNÍ FOTOČIDLO SOUMRAKOVÉHO SPÍNAČE OVLÁDÁNÍ NOČNÍHO OSVĚTLENÍ
- DOMOVNÍ ZÁSUVKA, DVOJZÁSUVKA ZÁKLADNÍHO PROVEDENÍ (referenční typová řada *)
- DOMOVNÍ ZÁSUVKA S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU SPD III (referenční typová řada *)
- DOMOVNÍ ZÁSUVKA ZÁKLADNÍHO PROVEDENÍ S VÍČKEM (referenční typová řada *)
- DOMOVNÍ ZÁSUVKA V KRYTÍ IP44 (zapuštěná, referenční typová řada no vlhka **)
- PRŮMYSLOVÁ ZÁSUVKA PĚTIPÓLOVÁ 3~400V/16A, IP44 (zapuštěné interiérové provedení)
- SVĚTELNÝ VÝVOD NÁSTĚNNÝ, STROPNÍ (ukončený lustrovou svorkovnicí) resp. vývod pro jiné pevně připojené zařízení nebo spotřebič dle popisu
- NÁSTĚNNÝ VÝVOD pro připojení zařízení dle popisu (v zapuštěné krabici s víčkem bez svorkovnice)
- OVLÁDACÍ ZAŘÍZENÍ VENTILÁTORU - ASYMETRICKÝ CYKLOVAČ (v malé nástěnné rozvodnici)
- OTOČNÝ SPÍNAČ 16A V NÁSTĚNNÉM ZAPOUZDŘENÍ IP44, UZAMYKATELNÝ
- OTOČNÝ SPÍNAČ V NÁSTĚNNÉM ZAPOUZDŘENÍ IP44 UZAMYKATELNÝ (3z, In=25A není-li uvedeno jinak)
- NAPÁJECÍ ZDROJ 230V~ / 24V= PRO AUTOMATICKÉ SPLACHOVÁNÍ
- VÝVOD PRO AUTOMATICKÝ BEZDOTYKOVÝ VENTIL (splachovač, vodovodní baterie - dod. ZTI)
- TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ BEZPEČNOSTNÍ V NÁSTĚNNÉ SKŘÍŇCE (STOP- TLAČÍTKO)
- ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ TUV (příkon 2,2kW resp. dle popisu), 1~230V (dod. ZTI)
- ELEKTRICKÝ OSOUŠEČ RUKOU NÁSTĚNNÝ (max. 2,0kW/1~230V)
- KUCHYŇSKÁ TECHNOLOGIE - FRITÉZA ELEKTRICKÁ 1~230V/max. 3kW
- KUCHYŇSKÁ TECHNOLOGIE - ELEKTRICKÝ KONVEKTOMAT 3~400V/7,6kW
- KUCHYŇSKÁ TECHNOLOGIE - MYČKA NÁDOBÍ 3~400V/6kW
- KUCHYŇSKÁ TECHNOLOGIE - PLYNOVÝ SPORÁK S ELEKTRICKOU TROUBOU 3~400V/max. 3kW
- KUCHYŇSKÁ TECHNOLOGIE - ŠKRABKA (3~400V/max.1kW)
- KUCHYŇSKÁ TECHNOLOGIE - DIGESTOŘ OSVĚTLENÍ (1~230V, dod. VZT)
- TECHNOLOGIE - STÁVAJÍCÍ AGREGÁT CHLADÍCÍHO BOXU
- MALÝ NÁKLADNÍ VÝTAH (nový, 3~400V/max.0,75kW)
- HODINOVÝ STROJ (stáv. - nezavadí se el. pohon, není dod. elektroinstalace)
- STÁVAJÍCÍ PLYNOVÝ KOTEL ústředního vytápění (vč. programovatelného regulátoru s ekvitermním řízením)
- CIRKULAČNÍ ČERPADLO 1~230V (se samočinným řízením chodu, dod. ZTI)
- KOMPAKTNÍ VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA DUPLEX (dod. VZT vč. regul. a ovl. příslušenství)
- MALÝ VENTILÁTOR max. 120W/1~230V (specifikace a dodávka VZT)
- A1 — SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ ZÁVĚSNÉ 2x 54W TREVOS POP 254 OP D/I (přímo/nepřímé, opál. kryt)
- A2 — SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ ZÁVĚSNÉ 2x 49W TREVOS POP 249 OP D/I (přímo/nepřímé, opál. kryt)
- A3 — SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ ZÁVĚSNÉ 2x 80W TREVOS POP 280 OP D/I (přímo/nepřímé, opál. kryt)
- B1 — SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ S HOLÝM ZDROJEM TREVOS ST 1x 14W ET5 (pro vestavbu do světlíku a za okraje podhledů)
- B3 — SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ S HOLÝM ZDROJEM TREVOS ST 1x 28W ET5 (pro vestavbu do světlíku a za okraje podhledů)
- B4 — SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ S HOLÝM ZDROJEM TREVOS ST 1x 35W ET5 (pro vestavbu do světlíku a za okraje podhledů)
- C1 — SVÍTIDLO - DEKORATIVNÍ LUSTR DO SPOLEČENSKÝCH PROSTOR; dvouokruhový, příkon zářivkových zdrojů 100W
- C2 — SVÍTIDLO - DEKORATIVNÍ LUSTR DO SPOLEČENSKÝCH PROSTOR; příkon zářivkových zdrojů 200W
- C3 — SVÍTIDLO DEKORATIVNÍ NÁSTĚNNÉ DO SPOLEČENSKÝCH PROSTOR; příkon zářivkových zdrojů 50W
- D — SVÍTIDLO DEKORATIVNÍ ZÁVĚSNÉ PRO TLUMENÉ OSVĚTLENÍ: 1x 60W nebo kompaktní zářivka 11-15W
- E — SVÍTIDLO HALOGENOVÉ S DICHROICKÝM REFLEKTOREM 24°, 50W
- F — SVÍTIDLO DEKORATIVNÍ NÁSTĚNNÉ PRO TLUMENÉ OSVĚTLENÍ: 2x 25W nebo kompaktní zářivka 2x 7W
- G — SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ INTERIÉROVÉ PŘISAZENÉ 1x 18W TREVOS SM ALS 118 OP RWO E
- H1 — SVÍTIDLO PŘISAZENÉ IZOLAČNĚ KRYTÉ PANLUX MERCURY 21W mat (soc. zařízení)
- H2 — SVÍTIDLO PŘISAZENÉ IZOLAČNĚ KRYTÉ PANLUX SATURN 38W mat (soc. zařízení)
- I — SVÍTIDLO PŘISAZENÉ DEKORATIVNÍ SKLO TRIPLEX OPÁL MAT - OSMONT ALMA 2, 1x 26W
- L — SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ NÁBYTKOVÉ SE SPÍNAČEM 1x 18W BRILUM ANTAR 18W
- N1 — SVÍTIDLO NOUZOVÉ NEZÁVISLÉ 6W/60min - PANLUX DIANA 2 FDM 6162-X (160lm, self-test, ambient LED)
- N2 — SVÍTIDLO NOUZOVÉ NEZÁVISLÉ 8W/180min - PANLUX DIANA 8 FDO 8203-X (155lm, self-test, ambient LED)
- N3 — SVÍTIDLO NOUZOVÉ NEZÁVISLÉ 8W/180min - PANLUX ARIAN FAE 8203-X (155lm, self-test)
- P1 — SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ PRŮMYSLOVÉ PANLUX CODAR 236 PC EVG, IP 65, 2x L 36W/ 840
- P2 — SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ PRŮMYSLOVÉ PANLUX CODAR 258 PC EVG, IP 65, 2x L 58W/ 840
- S — SVÍTIDLO ŽÁROVKOVÉ PŘISAZENÉ PRŮMYSLOVÉ IP54, PANLUX KRUH 100 (15W úsporka)
- E 8 — SVÍTIDLO REFLEKTOROVÉ NA SYSTÉMOVOU LIŠTU GLIDER TREND 70 CDM-T 24°, MH VÝBOJKA 70W
- E 51 — SVÍTIDLO REFLEKTOROVÉ LIVAL CYLI-CON CDM-T 70 CDM-T 12°, MH VÝBOJKA 70W
- E 52 — SVÍTIDLO REFLEKTOROVÉ ENIKA TYCO 21M, 35W CDM-T (osvětlení sochy na fasádě)
- T — SVÍTIDLO DEKORATIVNÍ ZÁVĚSNÉ ENIKA SOSIA D06A OPAL 36W, IP54
- V — REFLEKTOR NA HALOGENOVOU ŽÁROVKU 300W SYMETRICKÝ ENIKA SPIDER 500, IP54
- V1 — SVÍTIDLO ŽÁROVKOVÉ EXTERIÉROVÉ DEKORATIVNÍ NÁSTĚNNÉ PANLUX OVAL GRILL 60W (úsporka 11W), IP44
- V2 — SVÍTIDLO ŽÁROVKOVÉ EXTERIÉROVÉ DEKORATIVNÍ NÁSTĚNNÉ PANLUX LUNA GRILL 60W (úsporka 11W), IP44
- W — SVÍTIDLO EXTERIÉROVÉ - PARKOVÝ STOŽÁR 2,5m, DEKORATIVNÍ HLAVICE, kompakt. zářivka 26W
- Y — STÁVAJÍCÍ LUSTR ŽÁROVKOVÝ V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI 3.n.p. (repas.)

## VNITŘNÍ VYROVNÁNÍ POTENCIÁLU ZEMĚ

- OCHRANNÉ VODIČE HLAVNÍHO VYROVNÁNÍ POTENCIÁLU (hlavní pospojování)
- hv — VERTIKÁLNÍ TRASA UZEMNĚNÍ HROMOSVODU (poloha vyznačena pro koordinaci)
- EP,EPP — HLAVNÍ OCHRANNÁ (EKVIPOTENCIÁLNÍ) PŘÍPOJNICE (hl. objekt, dvorní objekt; provedení v krabici pod omítkou)
- EP — DOPLŇUJÍCÍ MÍSTNÍ POSPOJOVÁNÍ VODIVÝCH KONSTRUKCÍ (koupelny)
- EP — OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE MÍSTNÍHO POTENCIÁLOVÉHO VYROVNÁNÍ (technologie)
- PŘÍPOJOVACÍ BODY OCHRANNÉHO POSPOJOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH I NEELEKTRICKÝCH PŘEDMĚTŮ

## VNITŘNÍ TELEFONNÍ ROZVODY A POČÍTAČOVÁ SÍŤ

- TL:ÚR — ÚČASTNICKÝ ROZVÁDĚČ OPERÁTORA TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ JTS (stáv. skříň na fasádě)
- TL:KB — KONCOVÝ BOD ÚČASTNÍKA JTS (odbočná krabice pod omítkou)
- PŘÍVODNÍ KABEL TEL. LINKY OPERÁTORA SYKFY 20x2x0,5mm z ÚR do KB
- TELEFONNÍ ZÁSUVKA 1x RJ11 řaz. TZU-A (referenční typová řada *)
- KOMUNIKAČNÍ DVOJZÁSUVKA 2x RJ45 cat. 6 (referenční typová řada *)
- LN — DATOVÝ ROZVÁDĚČ STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE LOKÁLNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ
- NESTÍNĚNÉ KABELY UTP cat. 6 - LOKÁLNÍ POČÍTAČOVÁ SÍŤ (LAN)
- REZERVNÍ ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PRO SLABOPROUD LPE 40

## TV ANTÉNNÍ ROZVODY

- TV — TV — UZEL TV ANTÉNNÍHO ROZVODU - SKŘÍŇ AKTIVNÍCH PRVKŮ (ant. zesilovače)
- KOAXIÁLNÍ KABELY VNITŘNÍCH ANTÉNNÍCH ROZVODŮ (širokopásmové 75ohmů)
- ANTÉNNÍ ZÁSUVKA R+TV(+SAT) 75ohm koncová (referenční typová řada *)

## DOMÁCÍ TELEFON, EL. VRÁTNÝ

- DT:SN — NAPÁJECÍ ZDROJ A CENTRÁLNÍ SVORKOVNICE DOMÁCÍHO TELEFONU
- KABELY J-Y(St)-Y 5x2x0,8mm + koax. 75ohm - ROZVODY DOMÁCÍHO VIDEOTELEFONU
- VNITŘNÍ PŘÍSTROJ DOMÁCÍHO TELEFONU ANALOGOVÝ NÁSTĚNNÝ
- VNITŘNÍ PŘÍSTROJ DOMÁCÍHO VIDEOTELEFONU S MOONITORM NÁSTĚNNÝ
- VNĚJŠÍ TLAČÍTKOVÉ TABLO EL. VRÁTNÉHO S HLASITÝM KOMUNIKÁTOREM (u bezbariérového vjezdu)
- VNĚJŠÍ TLAČÍTKOVÉ TABLO VIDEOVRÁTNÉHO S KAMEROU A HLASITÝM KOMUNIKÁTOREM
- ELEKTROMAGNETICKÝ OTVÍRAČ DVEŘÍ 12V S MECHANICKÝM PŘEPÍNAČEM VOLNÉHO VSTUPU

## EPS A POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

- EPS — PŘVOD NAPÁJENÍ ZÁLOHOVANÉHO ZDROJE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ
- EPS A POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ JSOU PŘEDMĚTEM JINÉ ČÁSTI PROJEKTU

## SPOLEČNÉ ZNAČKY A SYMBOLY

- 1z — ODKAZ POPISU SDRUŽENÉ TRASY EL. VEDENÍ, PROSTUPU, KANÁLU apod.
- 1s — ODKAZ POPISU SDRUŽENÉ STOUPACÍ TRASY EL. VEDENÍ
- STOUPACÍ VEDENÍ JEDNOTLIVÉ (DLE POPISU, resp. PODÉL SCHODIŠTĚ)
- SYMBOL ODBOČENÍ KABELU (VODIČE) NASVORKOVÁNÍM V INSTALAČNÍ KRABICI
- SYMBOL ODBOČENÍ JEDNOHO NEBO VÍCE KABELŮ (VODIČŮ) ZE SOUBĚHU
- OZNAČENÍ VÝVODU PRO EL. PŘEDMĚT VENKOVNÍHO PROVEDENÍ (min. IP43)

## POZNÁMKY K VÝBĚRU TYPU A ZPŮSOBU MONTÁŽE EL. ZAŘÍZENÍ :

- *) ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ INTERIÉROVÉ - ABB SWING, BARVA BÍLÁ
- **) PŘÍSTROJE V KRYTÍ IP44, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ - ABB TANGO, BARVA BÍLÁ
- ***) VŠECHNY INFRAPASIVNÍ SPÍNAČE budou s nastavitelnou citlivostí (dosahem) PIR snímače
- PRO SKUPINOVOU MONTÁŽ SPÍNAČŮ A ZÁSUVEK se doporučuje používat vícenásobné rámečky
- VŠECHNY ZÁŘIVKOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE budou s třípásmovým luminoforem, barevný tón chladně bílá (840)
- VŠECHNA ZÁŘIVKOVÁ SVÍTIDLA budou v provedení s elektronickými předřadníky
- VŠECHNA ŽÁROVKOVÁ SVÍTIDLA osadit kompaktními zářivkami nebo halogenovými žárovkami
- PRO ŘÁDNÉ PROVEDENÍ ELEKTROINSTALACE MUSEJÍ BÝT PŘI PŘÍPRAVĚ A REALIZACI K DISPOZICI PODKLADY OSTATNÍCH PROFESÍ (ZT INSTALACE, VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA) A TECHNOLOGIE

**Jména výrobců a obchodní názvy jsou pouze informativní, uvedené jako reference technických parametrů a vzájemné kompatibility zařízení. Lze použít výrobky ekvivalentních vlastností jiných výrobců.**

- V případě návrhu odlišného (alternativního) systémového řešení projektu nebo jeho částí dodavatelem je třeba prokázat ekvivalentní nebo vyšší užitnou hodnotu a zajistit prokazatelné schválení změny projektu zadavatelem.

ULOŽENÍ PŘÍVODU V OHEBNÉ INSTALAČNÍ TRUBCE V PODLAZE, VYÚSTĚNÍ VÝVODU S MECHANICKOU OCHRANOU

OSVĚTLENÍ PROSTORU NAVRŽENO VÝPOČTEM; BUDE VYSTAVEN PROTOKOL O MĚŘENÍ

## POPISY EL. VÝVODŮ, PŘÍSTROJŮ A PŘIPOJENÝCH ZAŘÍZENÍ :

**A - R2: S2 / b2 (1,2)**

- VÝŠKA VÝVODU (střed přístroje) NAD PODLAHOU [m]
- OVLÁDANÝ OBVOD (spínač, pól)
- OZNAČENÍ VÝVODU NAPÁJECÍHO ROZVÁDĚČE
- NAPÁJECÍ ROZVÁDĚČ (není-li jednoznačný)
- TYP SVÍTIDLA, SPOTŘEBIČE, PŘÍSTROJE APOD.

Není-li uvedeno jinak, je výška spínačů 1,2m, zásuvek 0,3m, nástěnných svítidel 2,2m
Není-li uvedena výška u stropních svítidel, předpokládá se přisazená (zapuštěná) montáž
U rozvodnic se uvádí výška spodní hrany (parapetu) - obvykle 1,2-1,5m

# LEGENDA PROSTUPŮ A HLAVNÍCH TRAS

## PROSTUPY DO OBJEKTU :

**1z**
- HLAVNÍ PROSTUP OBJEKTU KD - 1x ohebná korugovaná trubka
- RE — 1-CYKY-J 4x95+50mm2 / KOPOFLEX 75 - přívod el. energie z měření
- E — FeZn 30x4mm (FeZn Ø10mm) - uzemňovací přívod

**2z**
- HLAVNÍ PROSTUP DVORNÍHO OBJEKTU - 1x ohebná korugovaná trubka
- RH — CYKY-J 5x 10mm2 / KOPOFLEX 50 - přívod NN sezónního baru + CYKY-J 3x 1,5mm2 blokování HDO (akumulace TUV)
- E — FeZn 30x4mm (FeZn Ø10mm) - uzemňovací přívod
- různé — kabely CYKY - venkovní osvětlení dvora

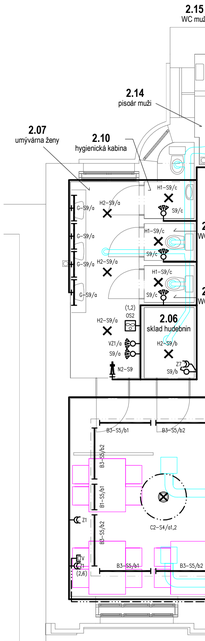


## STOUPACÍ VEDENÍ :

**1s**
- HLAVNÍ STOUPACÍ TRASA VEDENÍ 1.NP. - 2
- různé — kabely CYKY - koncové a ovládací obvody elektr
- EP — CYA 16mm2 zž - pospojování anténního systému,
- R2.1 — kabel CYKY-J 5x 16mm2 - přívod podružné rozv
- R2.2 — kabel CYKY-J 5x 10mm2 - přívod podružné rozv
- R3.1 — kabel CYKY-J 5x 10mm2 - přívod podružné rozv
- R4.1 — kabel CYKY-J 5x 10mm2 - přívod podružné rozv
- DT — J-Y(St)-Y 3x2x0,8mm + koax. 75ohm - domácí v

**2s**
- STOUPACÍ TRASA VEDENÍ Z 2.N.P. DO 3.N.P
- různé — kabely CYKY - koncové a ovládací obvody elektr
- EP — CYA 16mm2 zž - pospojování anténního systému,
- R3.1 — kabel CYKY-J 5x 10mm2 - přívod podružné rozv
- R4.1 — kabel CYKY-J 5x 10mm2 - přívod podružné rozv
- DT — J-Y(St)-Y 3x2x0,8mm + koax. 75ohm - domácí v

**3s**
- STOUPACÍ TRASA VEDENÍ Z 3.N.P. DO 4.N.P
- různé — kabely CYKY - koncové a ovládací obvody elektr
- EP — CYA 16mm2 zž - pospojování anténního systému,
- R4.1 — kabel CYKY-J 5x 10mm2 - přívod podružné rozv

**4s**
- STOUPACÍ TRASA VEDENÍ Z 1.N.P. DO 2.N.P
- VZ2 — kabel CYKY-J 5x 2,5mm2 - napájení VZT jednot
- ovl. VZ2/a — mnohažilový ovládací kabel VZT jednotky restaur

**5s**
- STOUPACÍ TRASA VEDENÍ Z 2.N.P. DO 4.N.P
- různé — kabel CYKY-J 5x 2,5mm2 - napájení VZT jednot
- ovl. VZ2/a — mnohažilový ovládací kabel VZT jednotky restaur
- ovl. VZ1/a — mnohažilový ovládací kabel VZT jednotky společ

**6s**
- STOUPACÍ TRASA VEDENÍ Z 1.N.P. DO 1.P.P
- různé — kabely CYKY - koncové obvody elektroinstalace