

ZÁKLADNÍ ELEKTROTECHNICKÉ ÚDAJE

PŘEHLED INSTALOVANÝCH ELEKTROTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ :


- ▶ EL. SILNOPROUDÁ INSTALACE - SOUTAĀVA 3N+PE -50Hz, 400V/IN-CS včetně vedení a zařízení pro vyrovnaní zemního potenciálu
- ▶ VNITŘNÍ POČÍŤAČOVÁ SÍŤ LAN (homologovaný kabeláž dle předpisů ČTÚ)
- ▶ VNITŘNÍ POČÍŤAČOVÝ JITS (homologovaný kabeláž dle předpisů ČTÚ)
- ▶ TV ANTÉNNÍ ROZVODY koaxiální širokopásmové /50mm
- ▶ ROZVODY DOMÁČÍHO VIDEOTELEFONU též pro osoby se sníženou pohyblivostí

KLASIFIKACE VNĚJŠÍCH VLIVŮ NA EL. ZAŘÍZENÍ

- VEKOVANI PROSTORY BEZ OZNAČENÍ - vnější vlny AB8, AD3, AE2, AS2, BC3 dle ČSN 33 2000-3
 - VNITŘNÍ PROSTORY BEZ OZNAČENÍ - PROSTŘEDÍ NORMÁLNÍ dle ČSN 33 2000-5-51 ed 2
 - PROSTORY S KUPACÍ VÁNOU NEBO SPRACHOU řešený dle ČSN 33 2000-7/01 ed 2
- VNĚŠÍ VLNÝ ODPOVÍDAJÍ ČÍSLO PROTOKOLU O URČENÍ VNĚŠNÍCH VLNŮ


POPISY EL. VÝVODŮ, PŘÍSTROJŮ A PŘIPOJENÝCH ZAŘÍZENÍ :

A - S2 / b2 (1,2)

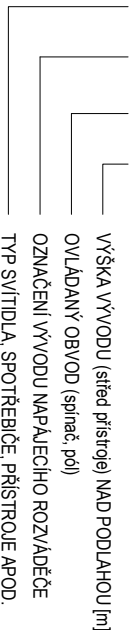

LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK A SYMBOLŮ

- viz výkres EL-13

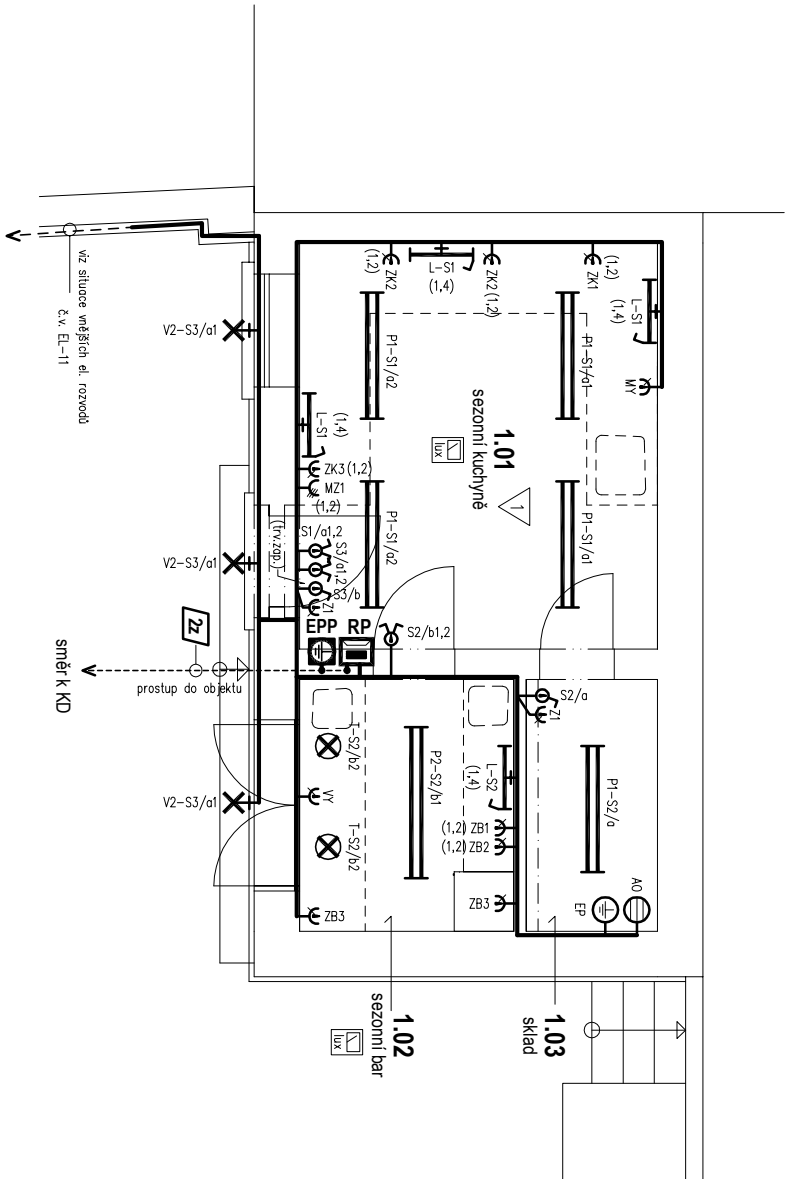[illegible]