

RSVO - STÁVAJÍCÍ ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

A1-A5 - SVÍTIDLO MODUS LVLEDOS9000V23 NA SILNIČNÍM STOŽÁRU 8/6,2m S OBLOUKOVÝM VÝLOŽNÍKEM 1,5m

B1 - SVÍTIDLO MODUS LVLEDOS5000V23/3DIM - NÁHRADA STÁVAJÍCÍHO SVÍTIDLA NA STÁVAJÍCÍM VÝLOŽNÍKU NA FASÁDĚ BUDOVY

C1 - C11 - SVÍTIDLO MODUS LVLEDOS3500V23/3DIM NA VÝLOŽNÍKU 0,5M NA STOŽÁRU 5m

C12 - C13 - SVÍTIDLA MODUS LVLEDOS3500V23/3DIM NA DVOJ VÝLOŽNÍKU 0,5M NA STOŽÁRU 5m

C14 - SVÍTIDLO MODUS LVLEDOS3500V23/3DIM NA VÝLOŽNÍKU 0,5M NA STOŽÁRU 5m

C15 - C16 - SVÍTIDLA MODUS LVLEDOS3500V23/3DIM NA NÁSTĚNNÉM VÝLOŽNÍKU 0,5M PŘIPOJENA KABLEM 3Cx2,5 CYKY ZE STOŽÁRU C14

P1-P4 - PŘECHODOVÉ ASYMETRICKÉ SVÍTIDLO MODUS LVLEDOSAS5000V2/ND NA 3m VÝLOŽNÍKU NA STOŽÁRU 5m

ST1-ST13 - STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLA VO

VZDÁLENOSTI PŘI SOUBĚHU

	SILOVÝ KABEL DO 1kV	SDĚLOVACÍ KABEL	PLYNOVOD	VODOVOD	KANALIZACE
SILOVÝ KABEL DO 1 kV	0,05 m	0,30 m/chráněno 0,1m	0,40 m	0,40 m	0,50 m
SDĚLOVACÍ KABEL	0,30 m/chráněno 0,1m	—	0,40 m	0,40 m	0,50 m
PLYNOVOD	0,40 m	0,40 m	0,40 m	0,50 m	1,00 m
VODOVOD	0,40 m	0,40 m	0,50 m	0,60 m	0,60 m
KANALIZACE	0,50 m	0,50 m	1,00 m	0,60 m	—


VZDÁLENOSTI PŘI KŘÍŽENÍ

	SILOVÝ KABEL DO 1kV	SDĚLOVACÍ KABEL	PLYNOVOD	VODOVOD	KANALIZACE
SILOVÝ KABEL DO 1 kV	0,05 m	0,30 m/chráněno 0,1m	0,10 m	0,40 m/ch 0,2 m	0,30 m
SDĚLOVACÍ KABEL	0,30 m/chráněno 0,1m	—	0,10 m	0,20 m	0,20 m
PLYNOVOD	0,10 m	0,10 m	0,10 m	0,15 m	0,50 m
VODOVOD	0,40 m/chráněno 0,2m	0,20 m	0,15 m	—	0,10 m
KANALIZACE	0,30 m	0,20 m	0,50 m	0,10 m	—

HLOUBKY ULOŽENÍ

	SILOVÝ KABEL DO 1kV	SDĚLOVACÍ KABEL	PLYNOVOD	VODOVOD	KANALIZACE
V CHODNÍKU	0,35 m	0,40 m	0,80 m	1,00 - 1,60 m	min. 1,00m
VE VOLNÉM TERÉNU	0,70 m	0,60 m	0,80 m	1,00 - 1,60 m	min. 1,00m
VE VOZOVCE	1,00 m	0,90 m	1,00 m	1,50 m	min. 1,80m

ULOŽENÍ KABELŮ - ŘEZY:

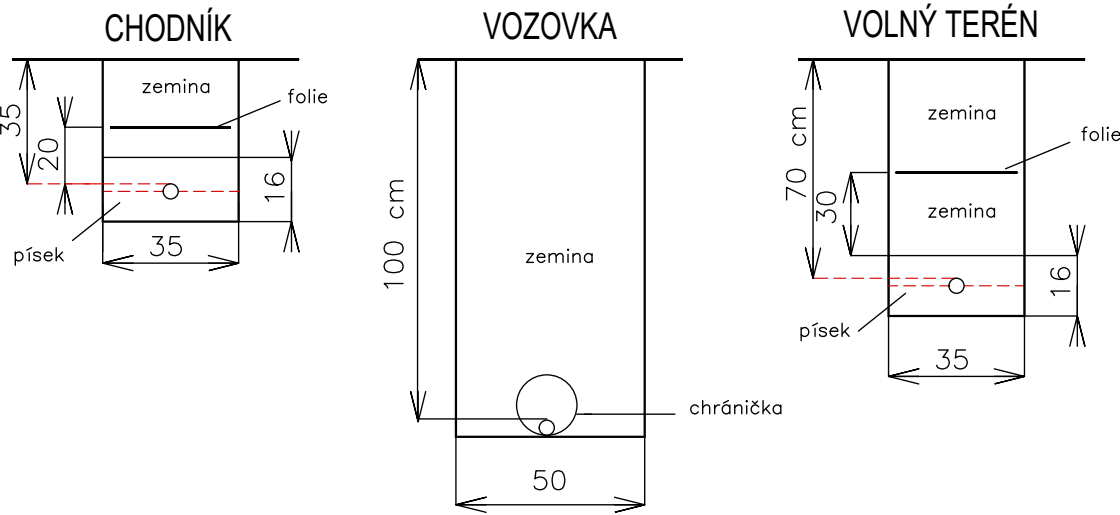

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	JOHANA POLÁKOVÁ ELEKTROPROJEKTY SKALKÁ 27, 470 02 BLÍŽEVEDLY Tel.: 733 774 830 IČO: 62784749	
JOHANA POLÁKOVÁ	JOHANA POLÁKOVÁ	JOHANA POLÁKOVÁ		
INVESTOR:	MĚSTO ŠLUKNOV		FORMÁT	A3
P.Č. 152, 154/2, 156, 160/2, 161, 176/1, 178/4, 180/4, 180/5, 180/6, 180/8, 181, 177/1, 177/2, 166/1, 178/4, 178/1, 179/1, 179/2, 134/1, 134/2 V K.Ú. ŠLUKNOV			DATUM	VII/2020
ŠLUKNOV- REVITALIZACE BÝVALÉHO PIVOVARU SO 12 ÚPRAVY VO			STUPEŇ	DPS
SITUACE			ČÍSLO ZAK.	113/2020
			MĚŘITKO	ČÍS. VÝK.
			1:500	E1