


STAVEBNÍ ÚPRAVY RADNICE VE ŠLUKNOVĚ

2. NP - PŮDORYS KANALIZACE 1:50

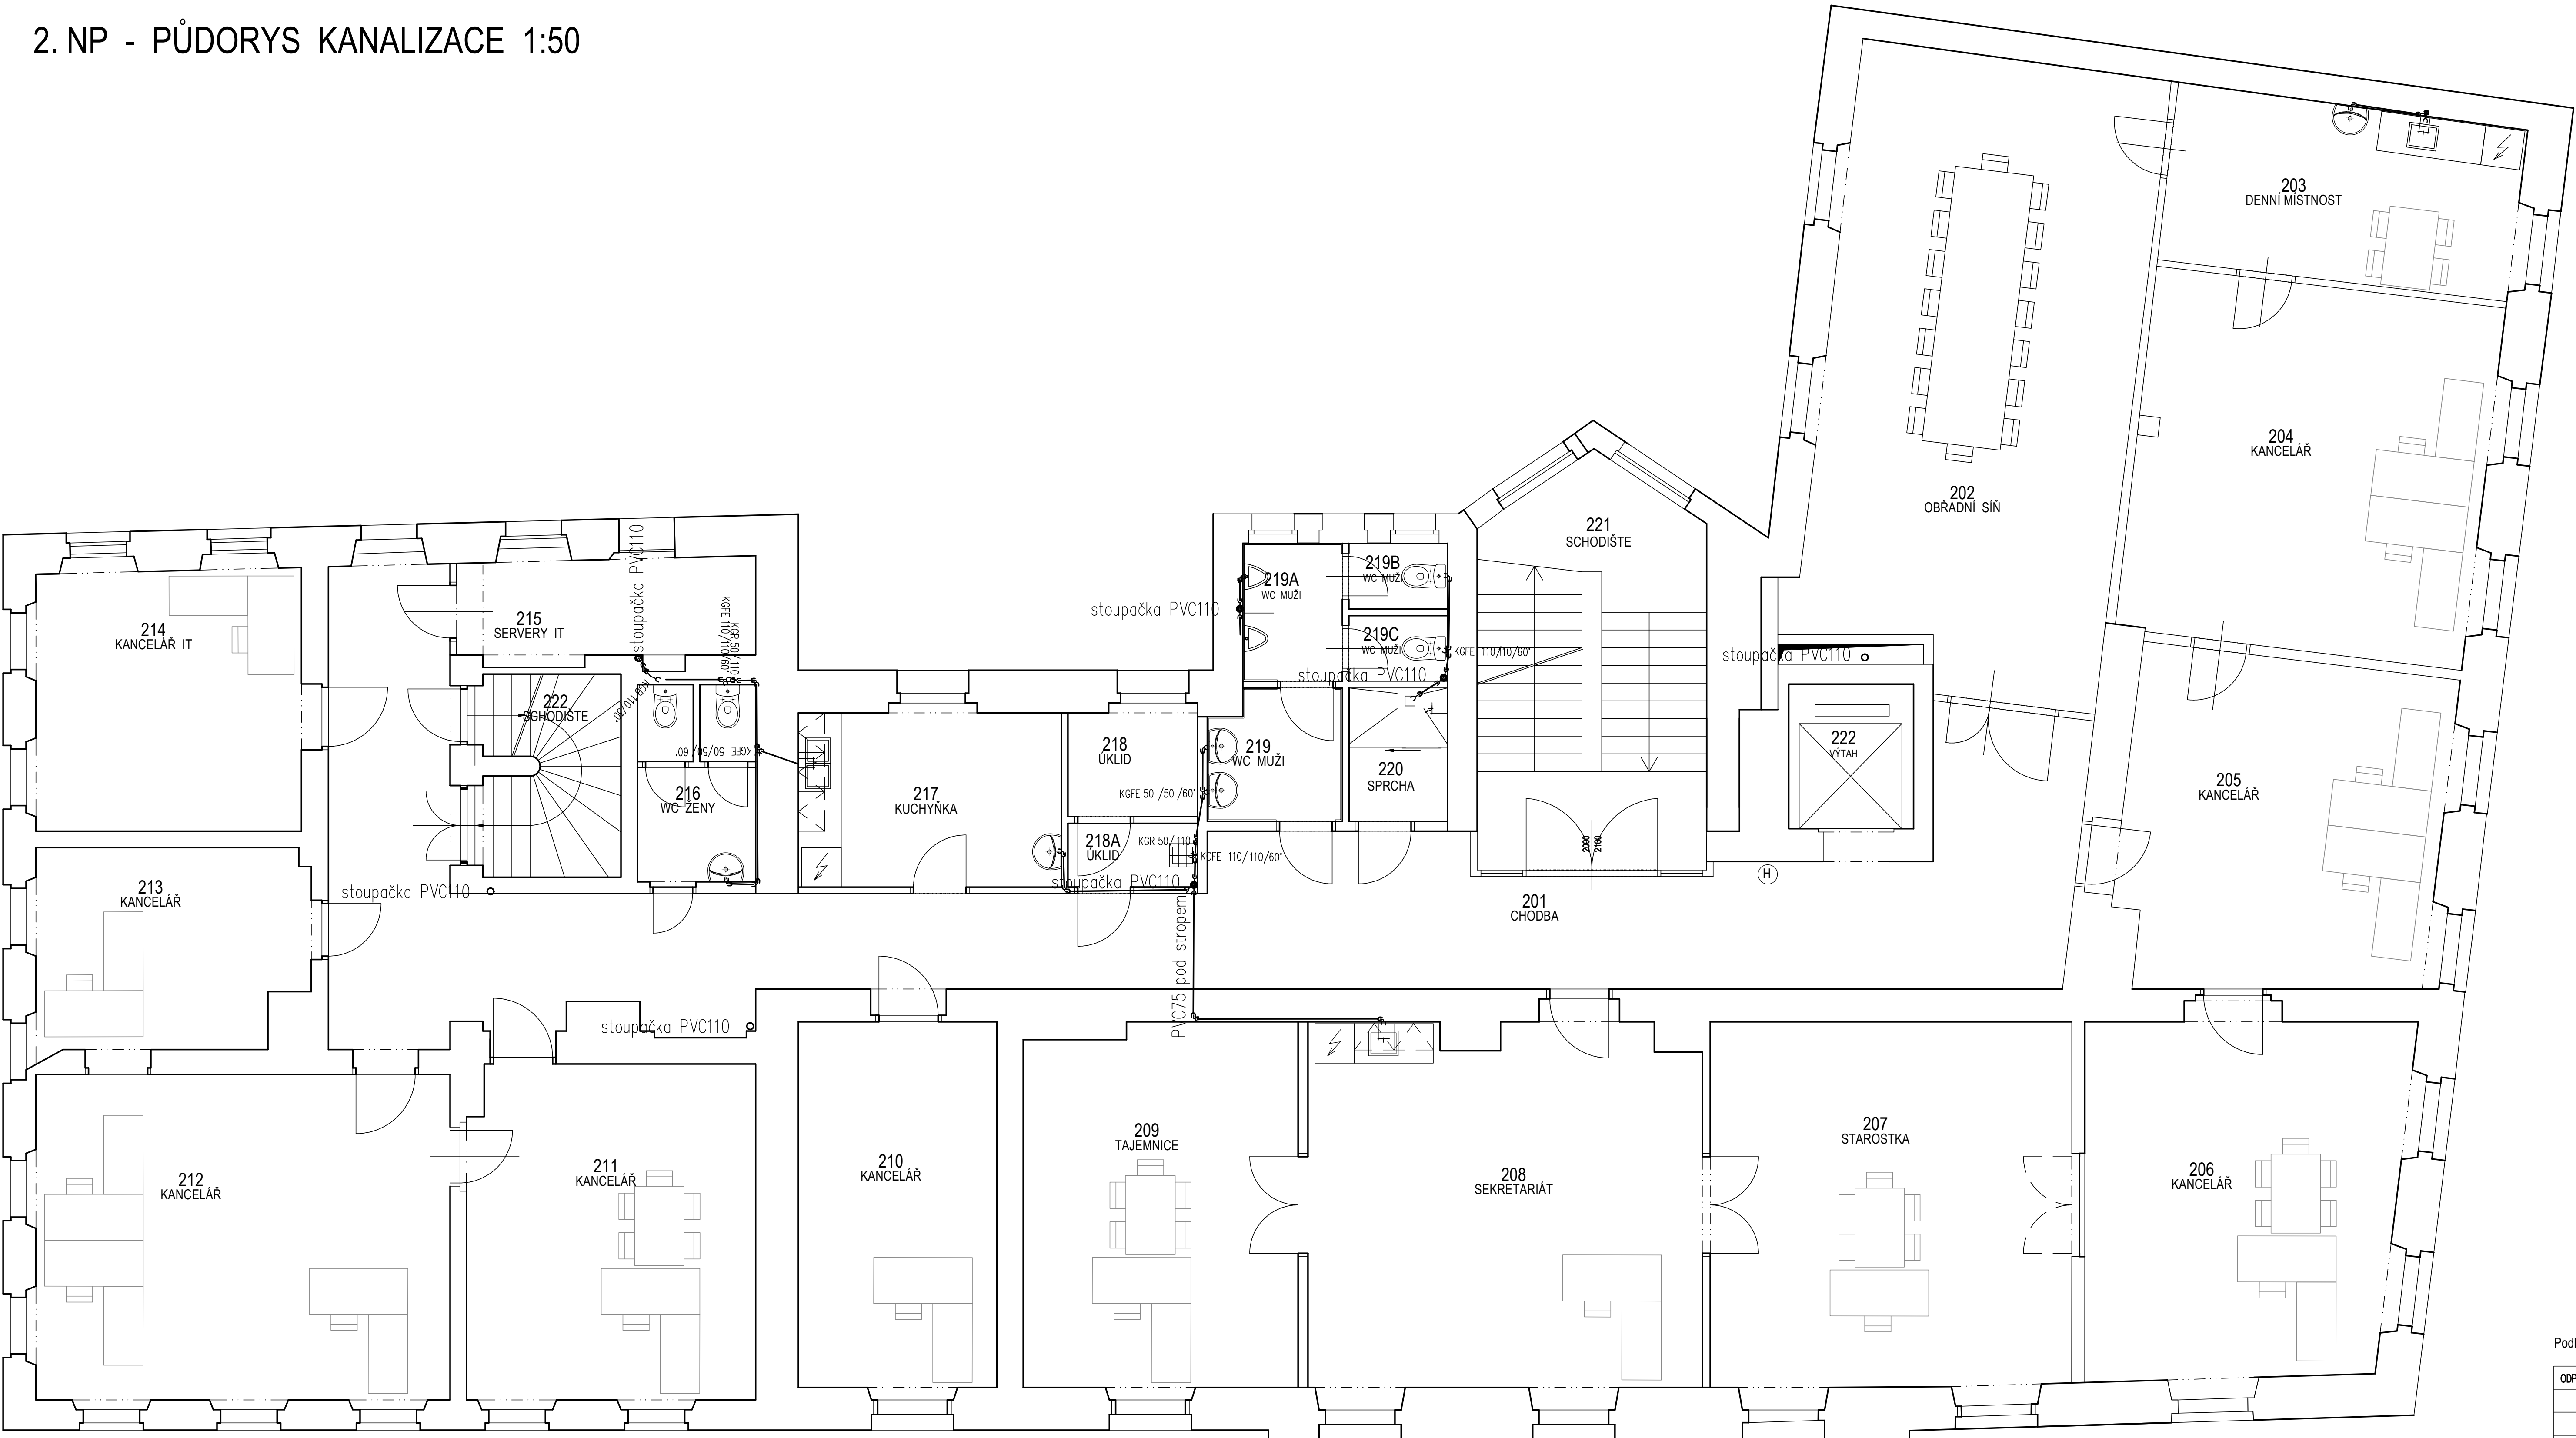

Podlahy +3,700 strop +7,340

ODP. PROJEKTANT		PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	
Ing. Šaňák		Ing. Kasper	Ing. Kasper	Ing. Šaňák	
MÚ		ŠLUKNOV		FORMÁT	10 x A4
INVESTOR		MĚSTO ŠLUKNOV		DATUM	12/2014
AKCE		STAVEBNÍ ÚPRAVY RADNICE VE ŠLUKNOVĚ		STUPEŇ	DSP
		OBJEKT Č.P. 1 A 431		Č. ZAKÁZKY	1192
		PŮDORYS KANALIZACE		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
OBSAH		PŮDORYS 2.NP - ZDRAVOTNÍ TECHNIKA		150	ZT 06