


Schema zdroje tepla



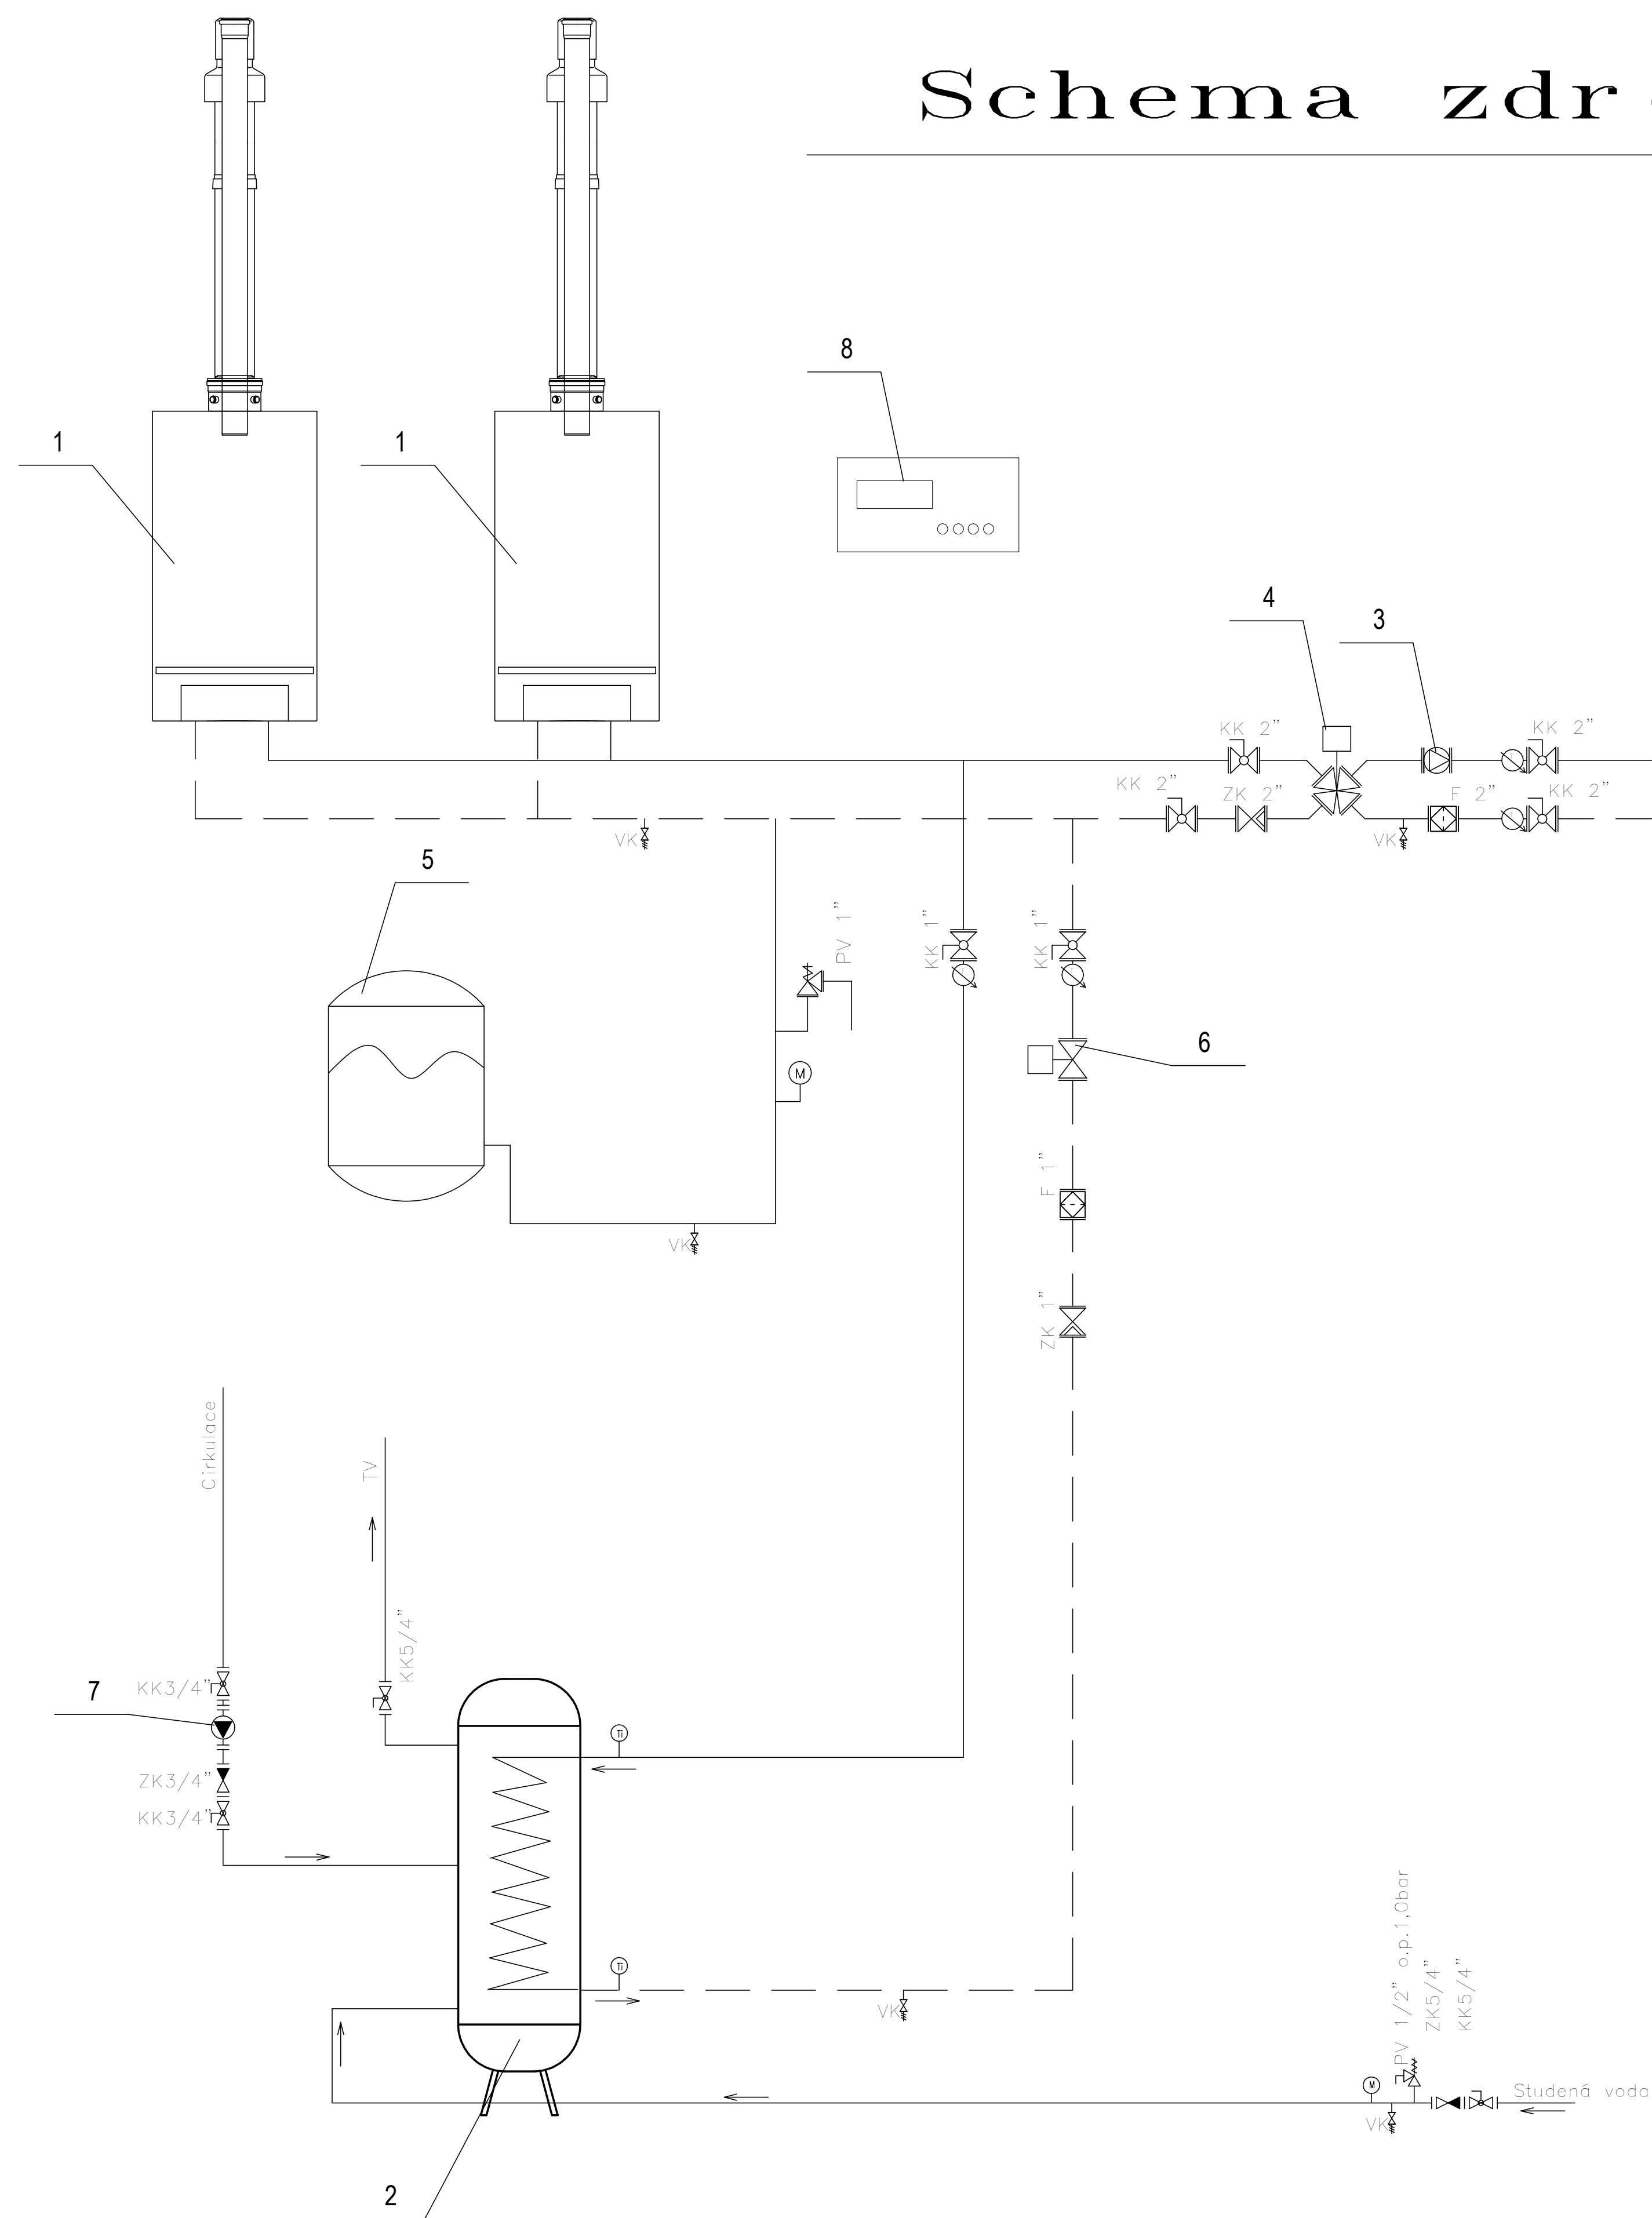


———— Topná voda výstup
- - - - - Topná voda vratná
———— Expanzní potrubí

KK Kulový kohout
R Redukce potrubí
VK Vypouštěcí kohout
PV Pojistný ventil
ZK Zpětná klapka
F Filtr

LEGENDA

- 1 Plynový kondenzační kotel THERM KD45 45 kW
- 2 Nepřímotopný ohřívač TV OKC NTRR 500 l
- 3 Oběhové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA 32-100
- 4 Čtyřcestný regulační ventil ESBE G6/4" s pohonem typ 68
- 5 Membránová expanzní nádoba 180 l
- 6 Zónový ventil G1" typ 225 s pohonem – Regulus
- 7 Cirkulační čerpadlo GRUNDFOS UPS 25-40 N
- 8 Regulační jednotka THERM typ CR-04 ekvitermní paket s čidly

ODP. PROJEKTANT		PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	<div> Multitechnik DIVIZE II, s.r.o. NA PŘÍKOPECH 1782 CHOMUTOV TEL.: 474 652 785, FAX: 474 652 774</div>		
Ing. Šafařík		Petr Perner	Petr Perner	Ing. Šafařík			
							
MÚ	ŠLUKNOV				FORMÁT	4 x A4	
INVESTOR	MĚSTO ŠLUKNOV				DATUM	12/2014	
AKCE	STAVEBNÍ ÚPRAVY RADNICE VE ŠLUKNOVĚ OBJEKTY Č.P. 1 A 431				STUPEŇ	DR	
OBSAH SCHEMA ZDROJE TEPLA					Č. ZAKÁZKY	1140	
					MĚŘÍTKO		Č. VÝKRESU
					-		U2